


**GALANDAGE 1 RAIL AVEC "COFFRE THERMOBLOC"  
DOUBLAGE DE 160**

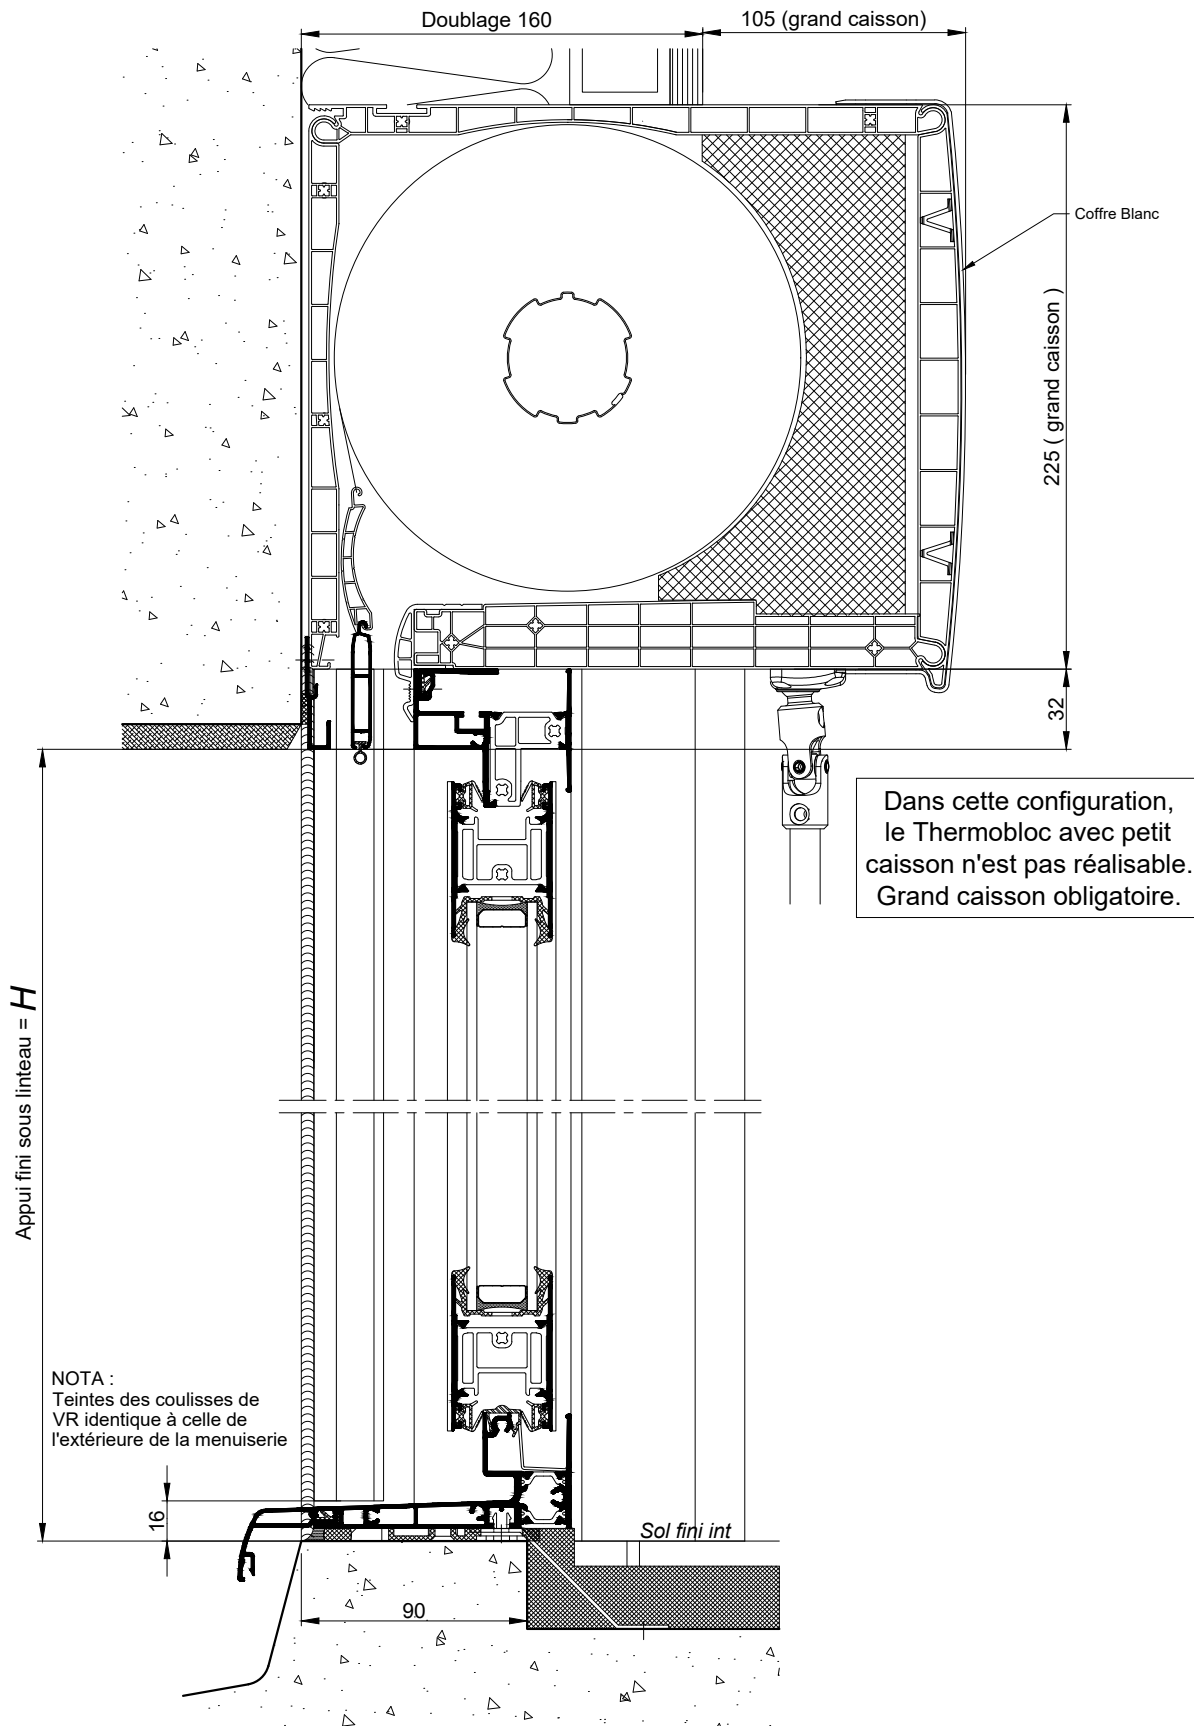

**COUPES VERTICALES Ech 1/3**

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

**GALANDAGE 1 RAIL AVEC "COFFRE THERMOBLOC"  
DOUBLAGE 160**

Dans cette configuration,  
le Thermobloc avec petit  
caisson n'est pas réalisable.  
Grand caisson obligatoire.

Largeur hors tout du coffre =  $L + 130,5$

NOTA: L'étanchéité à l'air doit être assurée  
entre la zone de refoulement et le doublage

Joint à réaliser avec enduits  
et bande à joint

PANNEAU DEMONTABLE  
(recommandé)

40 MAXI

Clair tableaux finis =  $L$

**COUPE HORIZONTALE**

Ech 1/3