


ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
POSE ENTRE TABLEAUX
CAS DU PASSAGE HANDICAPE

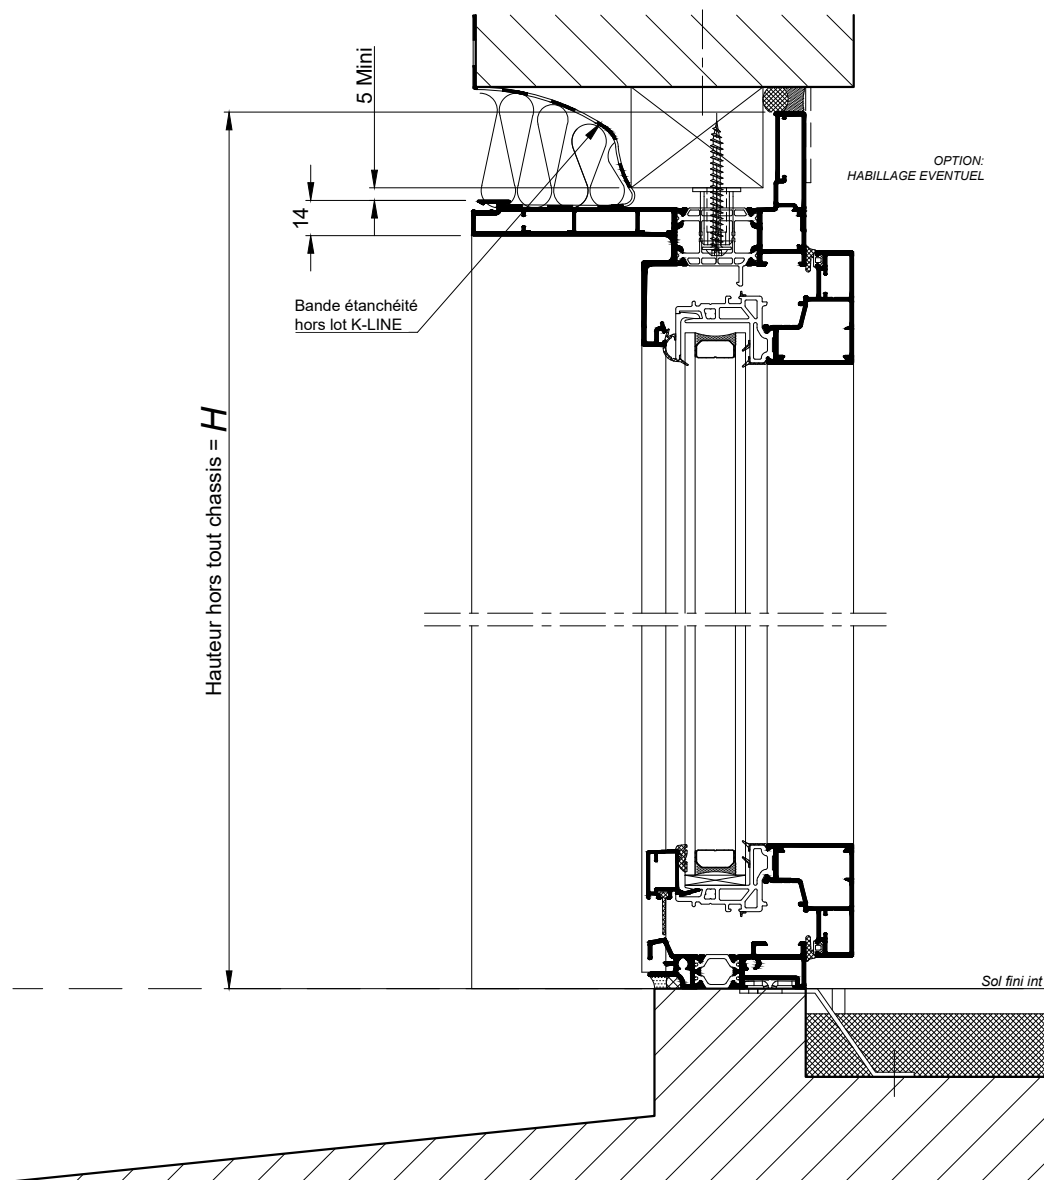



Nota : Prévoir un jeu mini de 5mm
entre le bas de l'ouvrant et le sol fini

COUPE VERTICALE Ech 1/3

NOTA : Suivant l'arrêté du 1 août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées.

- Dans le cas du passage handicapé, les zones de stationnement extérieure et intérieure doivent être horizontales sur 1,70 m mini pour un poussant ou 2,20 m pour un tirant.

ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
POSE ENTRE TABLEAUX
CAS DU PASSAGE HANDICAPE

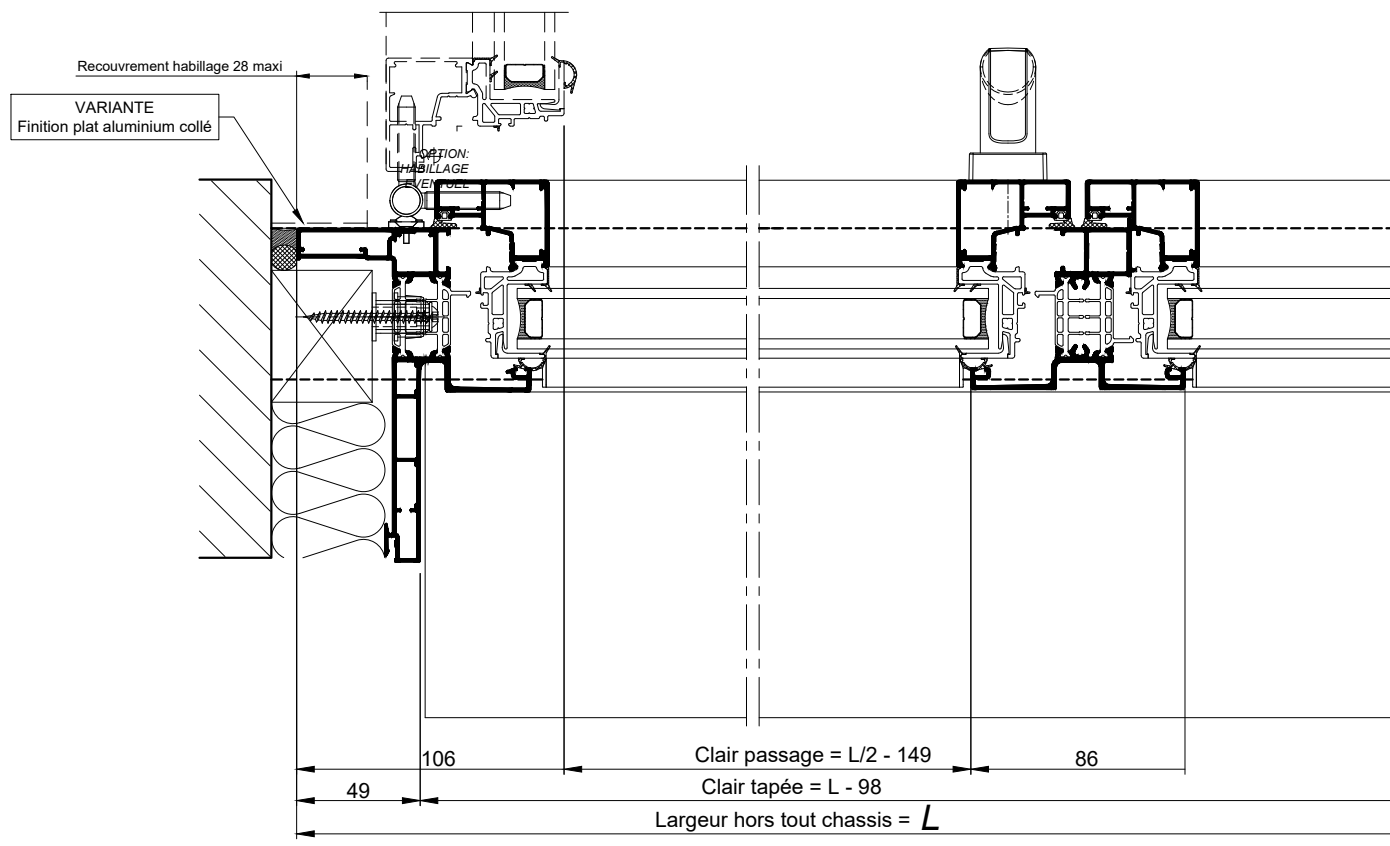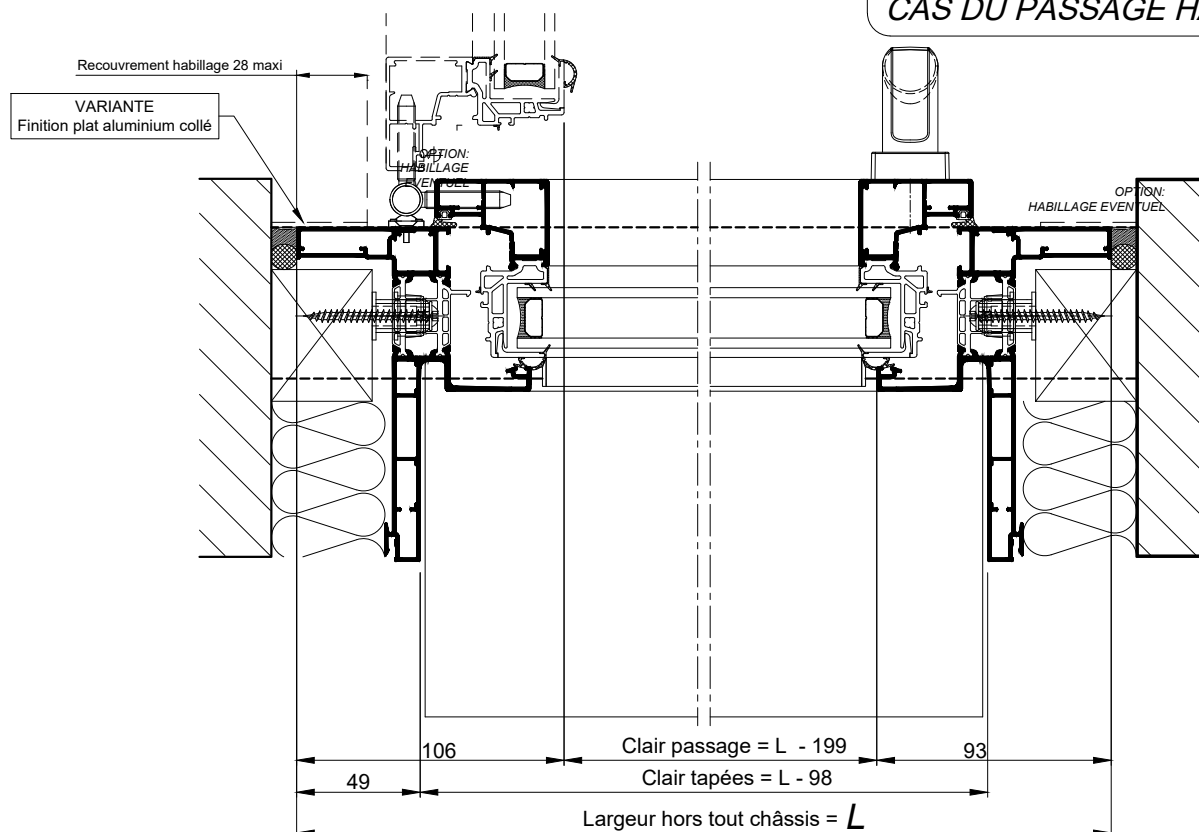

NOTA : Suivant l'Arrêté du 1 août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées.
le clair passage du vantail couramment utilisé doit être obligatoirement supérieur à 830mm

- Pour une porte fenêtre 1 vantail, cela donne un L mini de 1029 mm

- Pour une porte fenêtre 2 vantaux, cela donne un L mini de 1958 mm

COUPES HORIZONTALES Ech 1/3