

ESSAI ACOUSTIQUE EN LABORATOIRE

Coffre de volet roulant	OPTIBLOC (SPPF)
Position du coffre	Derrière linteau
Isolation acoustique	Standard
Tablier	Enroulé
Doublage	100mm LR + BA13

Rapport d'essai acoustique (pages suivantes)	404 / 16 / 171 / 1-7
---	----------------------

Résultats de l'essai

Isolement acoustique normalisé Termes d'adaptation	$D_{n,e,w}(C;Ctr) = 56(-4;-8) \text{ dB}$
Isolement acoustique normalisé pour un bruit rose à l'émission	$D_{n,e,w+C} = 52 \text{ dB}$
Isolement acoustique normalisé pour un bruit de trafic à l'émission	$D_{n,e,w+Ctr} = 48 \text{ dB}$

Longueur du corps d'épreuve de l'essai	1460 mm
--	---------



Pôle des Laboratoires Bois

RAPPORT D'ESSAIS N° 404 / 16 / 171 / 1 du 18/08/16

Acoustique

**Essais concernant un
coffre de volet roulant**

**SPPF
15 Rue De Tours
BP40043
49308 CHOLET Cedex**



Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33(0)5 56 43 64 80

www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Ce document comporte 53 pages dont 3 pages d'annexes.
Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule la version originale papier de ce document fait foi.
Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document. Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 1 mois à dater de l'envoi du rapport d'essais. Passé ce délai ils ne pourront en aucun cas être réclamés.
Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 14 des Conditions Générales de Vente. L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation. Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

1 - OBJET

Mesurage de l'isolement acoustique normalisé $D_{n,e}$ d'un coffre de volet roulant.

2 - ECHANTILLONS TESTES

Demandeur : SPPF

Fabricant : SPPF

Référence commerciale : OPTIBLOC

Références échantillons du laboratoire : 1560_1 ; 1560_2 ; 1560_3 ; 1560_6 ; 1560_7 ; 1560_8 ; 1560_10 ; 1560_11

Date d'arrivée des échantillons : 24/05/16

Date des essais : 26/05/16

3 - TEXTES DE REFERENCE


Normes	Intitulés	Versions
NF EN ISO 10140-1	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 1 : Règles d'application pour produits particuliers	Mars-13
NF EN ISO 10140-2	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 2 : Mesurage de l'isolation au bruit aérien	Mars-13
NF EN ISO 10140-4	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 4 : Exigence et modes opératoires de mesure	Mars-13
NF EN ISO 10140-5	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 5 : Exigences relatives aux installations et appareillage d'essai	Mars-13
NF EN ISO 717-1	Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Partie 1 : Isolement aux bruits aériens	Mai-13

Fait à Bordeaux, le 18/08/16

Le Technicien chargé des essais
V.MAURER



Le Chargé d'essais Acoustique
M. SCRIMALI

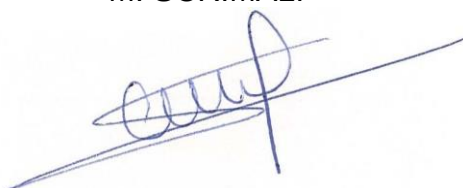

10 - CONFIGURATIONS N°7 : DOUBLAGE 100 mm / Laine de roche + BA13

10-1 Descriptif du produit testé

Nature de l'échantillon : Coffre de volet roulant

Demandeur : SPPF

Fabricant : SPPF

Référence commerciale : OPTIBLOC

Numéro d'avis technique : 6/14-2227

DEMI LINTEAU INTEGRE	Dimensions du linteau en mm			1410 x 200 x 267
	Nature			Brique
	Référence			DC27012
Caisson	Dimensions du coffre en mm			1460 × 300 × 272
	Paroi intérieure	Nature		PVC
		Référence		OPT001
	Sous-face	Nature		PVC
		Référence		SF220
	Face extérieure	Nature		PVC
		Référence		OPT002
	Arbre	Nature		Aluminium
		Référence		ZF54
	Flasques de guidage	Nature		ABS
		Référence		11215499 / 11215599
	Ailettes latérales	Nature		Polypropylène
Référence		11215699 / 11215799		
Tablier	Nature			PVC
	Longueur tablier en mm			1500
	Lame	Nombre		30
		Référence		VR0072
		Dimension en mm		11 × 50
	Lame finale	Nature		Aluminium
		Référence		0302
Manœuvre	Nature			Electrique
Isolation	Nature	Référence	Caractéristiques	Positionnement
	Laine de roche	ALPHAROCK	e = 30 mm ρ = 70 kg/m³	Contre la paroi intérieure
	Plaque de plâtre	BA13	e = 13 mm	Contre la laine de roche

10-2 Mise en œuvre

Nature de la paroi latérale : Mur en parpaings pleins remplis de sable d'épaisseur 350 mm

Nature de la mise en œuvre : Traversant avec demi-linteau intégré

Dimensions hors tout de l'ouverture d'essai : $0,34 \times 1,47$ m (h $\times$ l)

Dimensions tableau de l'ouverture d'essai : $0,34 \times 1,41$ m (h $\times$ l)

Dimensions de la feuillure : 100×30 mm (p $\times$ l)


Fixation du coffre : Vis à béton

Matériau d'étanchéité entre coffre et maçonnerie : Mastic Perennator


Date de mise en œuvre d'essai : 25/05/16

Responsable de la mise en œuvre d'essai : Société FADEL

10-3 Plans

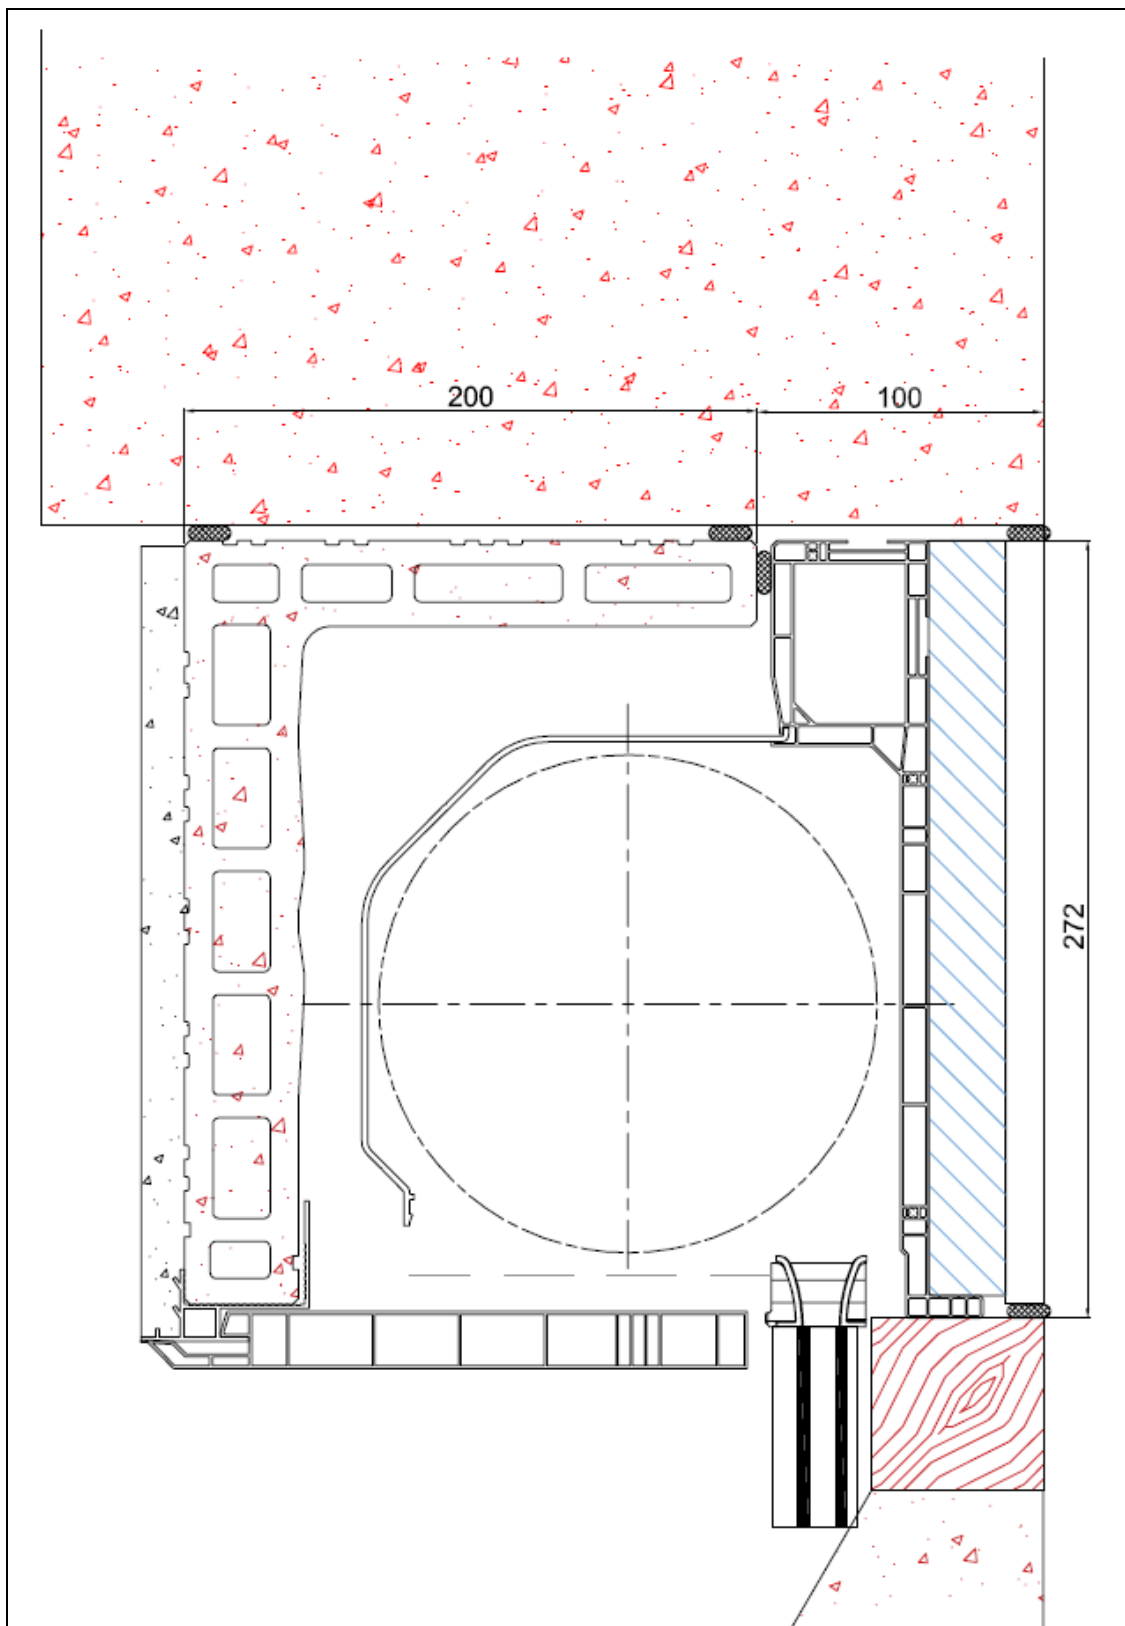

Vue en coupe verticale

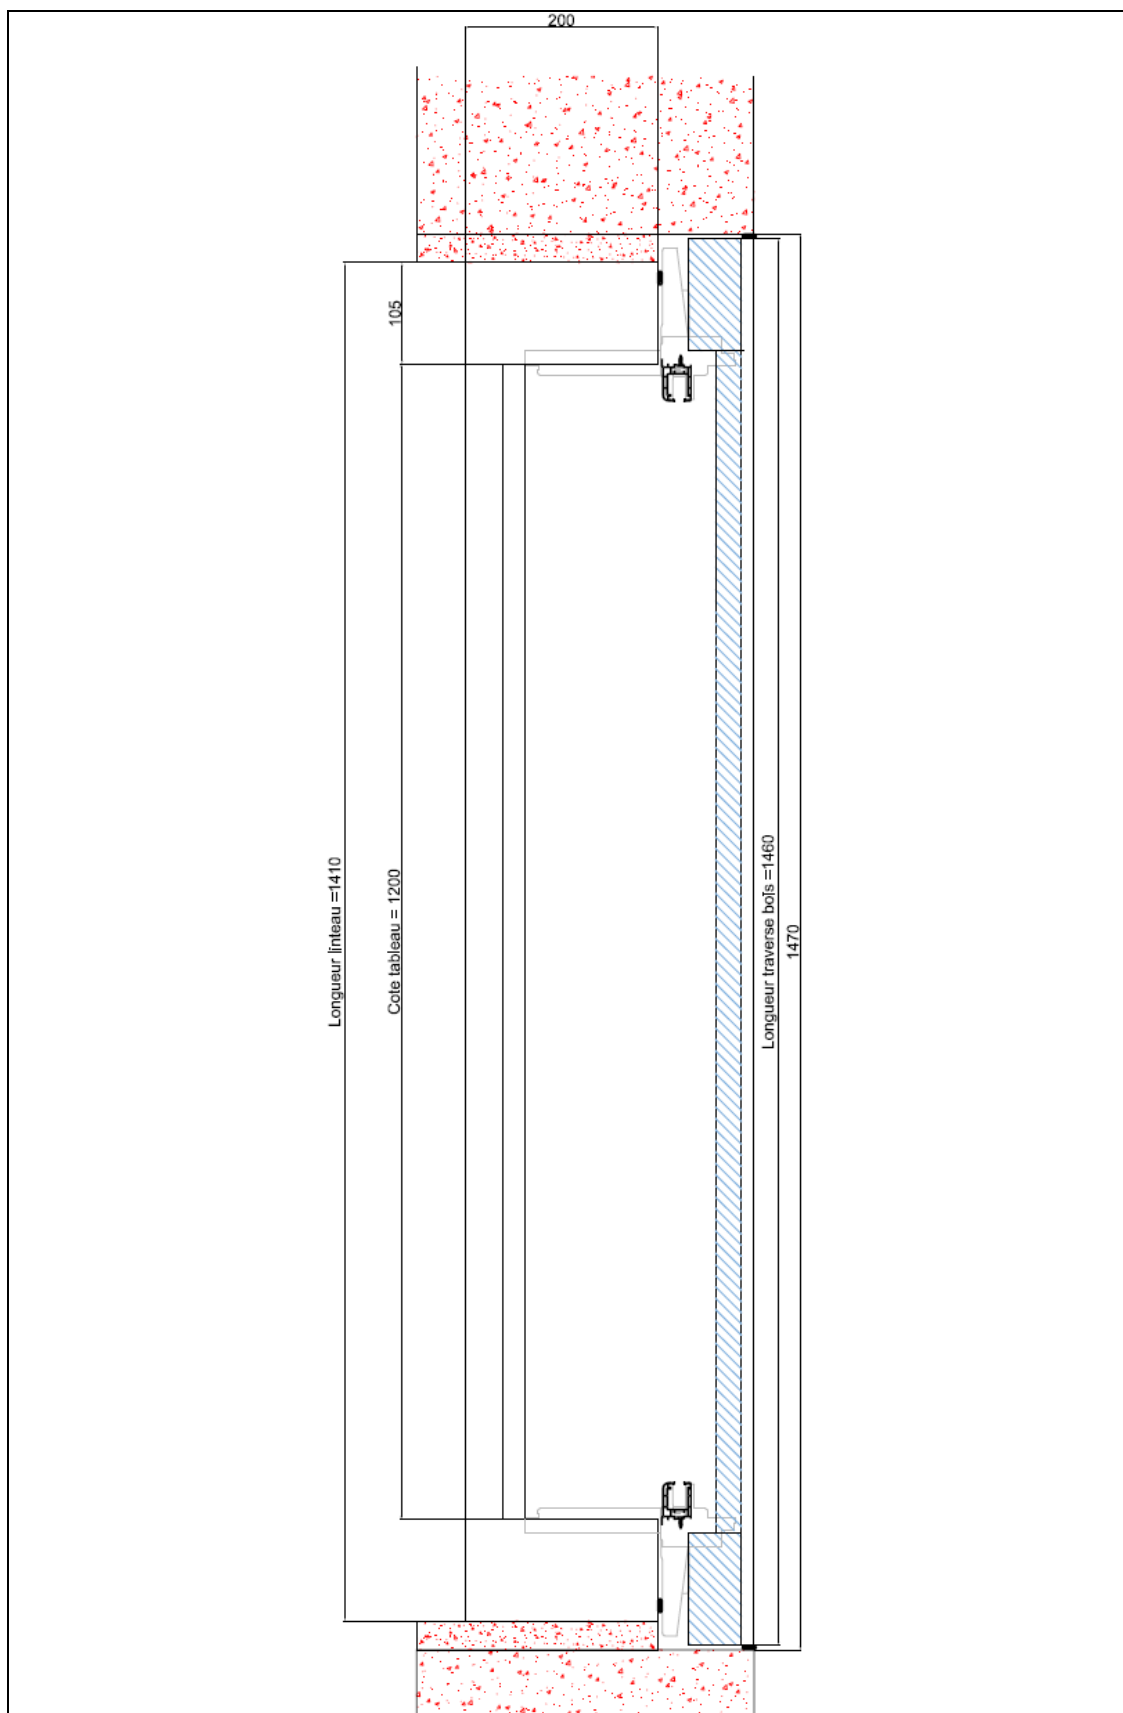

Vue en coupe horizontale

10-4 Essai n°7 : Isolement acoustique normalisé $D_{n,e}$

10-4-1 Volet enroulé

Nature de l'échantillon : Coffre de volet roulant


Demandeur : SPPF

Fabricant : SPPF

Référence commerciale : OPTIBLOC

Poste d'essai :	Rouge
N° FDE :	16 / 171
N° Echantillon :	1560_11
N° Essai :	1560_11c
Date de l'essai :	26/05/16
Volume salle émission :	75 m³
Volume salle réception :	80 m³
Conditions d'essai	Emi. Récep.
T ± 0,2 en °C	21,1 21,1
H ± 2,5 en %	65,5 65,5
P ± 5 en hPa	1010,9 1010,9

Fréquence en Hz	$D_{n,e}$ en dB
100	≥ 42,2 * (42,1)
125	≥ 39,9 * (43,7)
160	33,4
200	37,1
250	≥ 43,0 * (48,1)
315	≥ 48,8 * (50,6)
400	≥ 52,4 * (54,9)
500	≥ 54,4 * (58,6)
630	≥ 58,2 * (60,6)
800	≥ 60,3 * (63,2)
1000	≥ 62,4 * (65,6)
1250	≥ 65,2 * (67,2)
1600	≥ 65,2 * (68,3)
2000	≥ 60,5 * (69,5)
2500	≥ 61,7 * (69,9)
3150	≥ 64,5 * (71,5)
4000	≥ 69,0 * (71,8)
5000	≥ 69,7 * (70,5)
Classification ISO 717-1⁺	
$D_{n,e,w}(C; C_{Tr})$	≥ 56 (-4; -8) dB
$D_{n,e,A}$	≥ 52 dB
$D_{n,e,A,Tr}$	≥ 48 dB

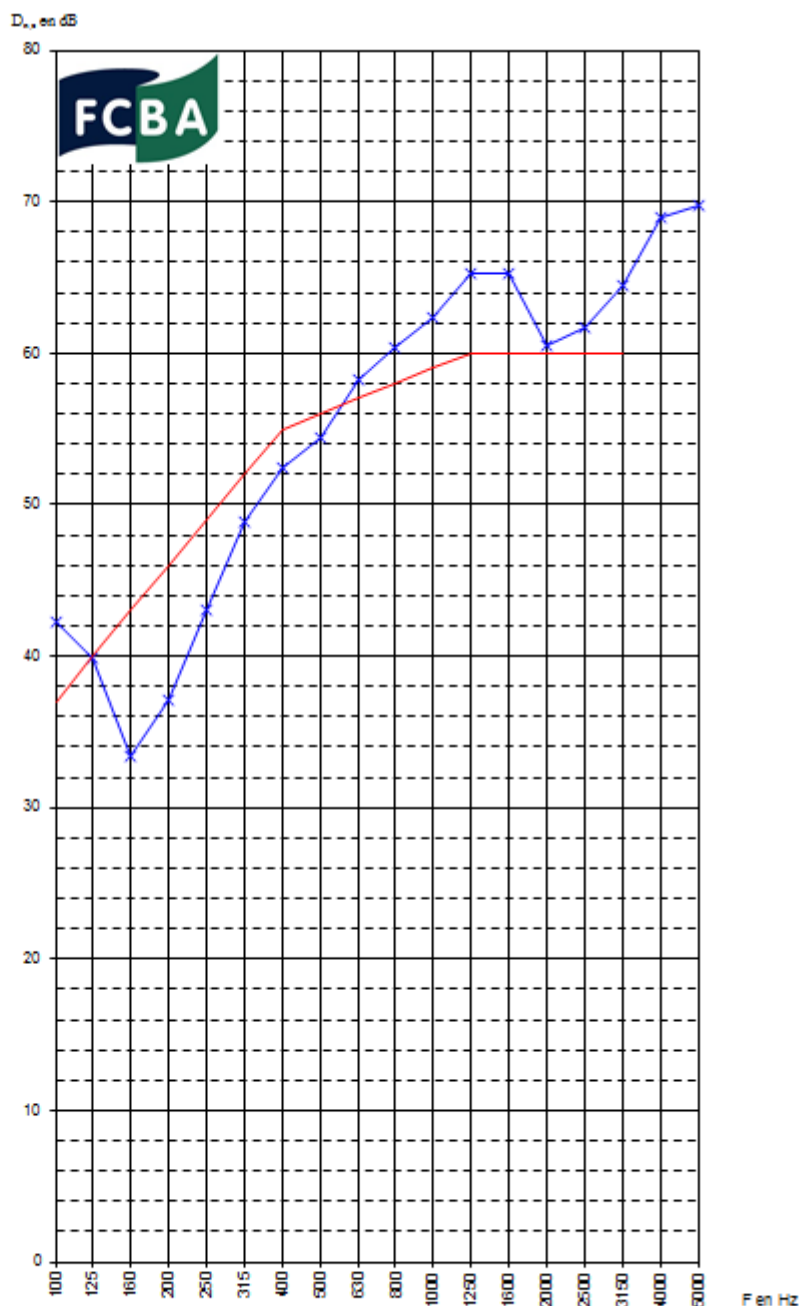

(+): Classification basée sur les résultats de mesure en Laboratoire

(*): Valeur minimale, l'isolement mesuré est proche des limites de performances entre parenthèses

10-4-2 Volet déroulé

Nature de l'échantillon : Coffre de volet roulant


Demandeur : SPPF

Fabricant : SPPF

Référence commerciale : OPTIBLOC

Poste d'essai :	Rouge	
N° FDE :	16 / 171	
N° Echantillon :	1560_11	
N° Essai :	1560_11b	
Date de l'essai :	26/05/16	
Volume salle émission :	75 m³	
Volume salle réception :	80 m³	
Conditions d'essai	Emi.	Récep.
T ± 0,2 en °C	21,1	21,1
H ± 2,5 en %	65,5	65,5
P ± 5 en hPa	1010,9	1010,9

Fréquence en Hz	D _{n,e} en dB
100	>= 40,0 * (42,1)
125	>= 36,6 * (43,7)
160	>= 38,5 * (44,3)
200	38,1
250	>= 43,7 * (48,1)
315	>= 49,2 * (50,6)
400	>= 49,0 * (54,9)
500	>= 51,0 * (58,6)
630	>= 56,4 * (60,6)
800	>= 60,3 * (63,2)
1000	>= 63,7 * (65,6)
1250	>= 66,1 * (67,2)
1600	>= 67,4 * (68,3)
2000	>= 66,7 * (69,5)
2500	>= 68,0 * (69,9)
3150	>= 72,1 * (71,5)
4000	>= 72,4 * (71,8)
5000	>= 70,7 * (70,5)
Classification ISO 717-1*	
D _{n,e,w} (C ; C _{Tr})	>= 55 (-2 ; -6) dB
D _{n,e,A}	>= 53 dB
D _{n,e,A,Tr}	>= 49 dB

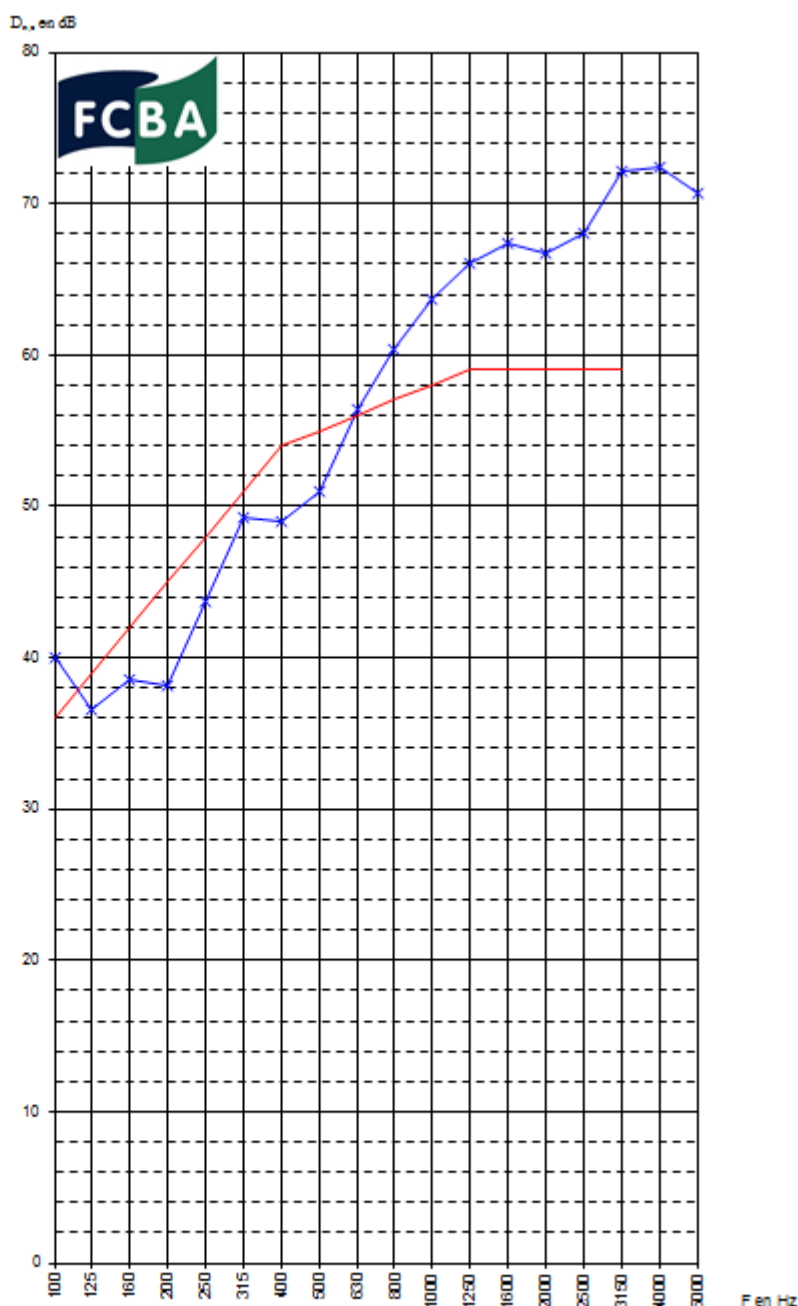

(*) : Classification basée sur les résultats de mesure en Laboratoire

(*) : Valeur minimale, l'isolement mesuré est proche des limites de performances entre parenthèses

ANNEXE 1 / MODE OPERATOIRE

❑ **Mesures préliminaires**

- Calibration de la chaîne de mesure au moyen d'un calibreur positionné sur chacun des microphones équipant les salles d'émission et de réception.
- Relevés de température, d'hygrométrie et de pression atmosphérique dans les deux salles d'essais.

❑ **Acquisition des données**

- Mesure des niveaux de pression L1 et L2 : Deux enceintes placées en salle d'émission sont alimentées simultanément par deux générateurs de bruit rose indépendants. Les niveaux de pression acoustique sont mesurés simultanément en émission et réception en procédant à une intégration spatio-temporelle pendant 64 secondes, les bras rotatifs tournant à une vitesse de 1 tour / 32s.
- Mesure du bruit de fond en réception : Le niveau de bruit de fond est mesuré en salle de réception en procédant à une intégration spatio-temporelle pendant 64 secondes, le bras rotatif tournant à une vitesse de 1 tour / 32s.
- Mesure des durées de réverbérations en réception : Une enceinte de coin est alimentée par un générateur de bruit rose en salle de réception. Les mesures s'effectuent en 3 positions fixes (espacées de 120°) déterminées par les 3 cames du bras rotatif. 2 acquisitions sont effectuées pour chaque position. Les durées de réverbération sont obtenues en moyennant ces 6 mesures.

❑ **Transfert des données**

Les résultats sont enregistrés puis importés vers les fichiers de calculs.

ANNEXE 2 / LISTE DU MATERIEL DE MESURE

Mesure des niveaux de pression acoustique

Microphones Brüel & Kjaer type 4166 et 4943
Préamplificateurs Brüel & Kjaer type 2669
Support de microphone tournant Brüel & Kjaer type 3923
Analyseur temps réel Brüel & Kjaer LAN-XI
Analyseur temps réel Brüel & Kjaer 3560C

Chaîne d'émission de bruit

Processeur BEHRINGER ULTRACURVE PRO DEQ2496
Amplificateur CROWN 3600 VZ
Enceintes Brüel & Kjaer Type 4292
Enceintes de coin FCBA

Logiciels d'acquisition et de traitements des données

Logiciel PULSE
Logiciel FCBA traitement des données et édition des rapports d'essais

Autre

Calibreur Brüel & Kjaer type 4231.
Capteur AHLBORN ALMEMO 2590 (température, humidité et pression statique)

ANNEXE 3 / PLAN DU POSTE D'ESSAIS

