

ESSAI ACOUSTIQUE EN LABORATOIRE

Coffre de volet roulant	BLOC CLASSIC (BUBENDORFF)
Position du coffre	Derrière linteau
Isolation acoustique	Complémentaire Renforcée
Tablier	Enroulé

Entrée d'air	Dn,e,w+Ctr = 39 dB
--------------	---------------------------

Rapport d'essai acoustique (pages suivantes)	AC19-26082242-2-7
---	--------------------------

Résultats de l'essai

Isolement acoustique normalisé Termes d'adaptation	Dn,e,w(C;Ctr) = 48(0;-3) dB
---	------------------------------------

Isolement acoustique normalisé pour un bruit rose à l'émission	Dn,e,w+C = 48 dB
---	-------------------------

Isolement acoustique normalisé pour un bruit de trafic à l'émission	Dn,e,w+Ctr = 45 dB
--	---------------------------

Longueur du corps d'épreuve de l'essai	1450 mm
--	----------------

Rapport d'essais acoustiques / *Acoustic test report* n° AC19-26082242-2

Concernant des coffres de volet roulant

Regarding roller shutter boxes

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

The accreditation by the COFRAC Laboratory Section attests to the technical competence of the laboratory only for the tests covered by the accreditation. This test report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. This electronic report is kept at CSTB for a minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorised in its integral form.

Il comporte / *It comprises* 28 pages.

A LA DEMANDE DE :
REQUESTED BY:

BUBENDORFF
Rue de Paris
68220 ATTENSCHWILLER

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

1	OBJET / SCOPE.....	3
2	TEXTES DE RÉFÉRENCE / REFERENCE TEXTS	3
3	RÉCAPITULATIF DES ESSAIS REALISES / SUMMARY LIST OF TESTS	3
4	PRODUITS SOUMIS AUX ESSAIS / SAMPLES SUBMITTED FOR TESTING.....	4
4.1	Coffre de volet roulant monté derrière un linteau en béton / Roller shutter box behind a concrete transom : BLOC N TH (BC20) (Lame finale type N) avec entrée d'air hygroréglable, sans renfort et avec option acoustique ou option acoustique renforcée	4
4.2	Coffre de volet roulant monté derrière un linteau en béton / Roller shutter box behind a concrete transom : BLOC N TH (BC20) (Lame finale type D) avec entrée d'air hygroréglable, sans renfort et avec option acoustique ou option acoustique renforcée	9
4.3	Coffre de volet roulant / Roller shutter box : BLOC N TH (BC20) (Lame finale type N) avec entrée d'air hygroréglable, avec renfort et option acoustique ou option acoustique renforcée	14
4.4	Coffre de volet roulant / Roller shutter box : BLOC N TH (BC20) (Lame finale type D) avec entrée d'air hygroréglable, avec renfort et option acoustique ou option acoustique renforcée	19
	ANNEXE 1 : MÉTHODE D'ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS	24
	APPENDIX 1: METHOD OF EVALUATION AND EXPRESSION OF RESULTS	25
	ANNEXE 2 : APPAREILLAGE / APPENDIX 2: EQUIPMENT.....	26
	ANNEXE 3 : PLAN DU POSTE EPSILON / APPENDIX 3: EPSILON STATION DRAWING	27

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

1 OBJET / SCOPE

Déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique $D_{n,e}$ de coffres de volet roulant.

Determination of the element-normalized level difference $D_{n,e}$ of roller shutter boxes.

2 TEXTES DE RÉFÉRENCE / REFERENCE TEXTS

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 10140-1 (2016), NF EN ISO 10140-2 (2013), NF EN ISO 10140-4 (2013), NF EN ISO 10140-5 (2013) et NF EN ISO 12999-1 (2014) complétées par la norme NF EN ISO 717/1 (2013) et amendements associés.

The measurements are carried out according to standards NF EN ISO 10140-1 (2013), NF EN ISO 10140-2 (2013), NF EN ISO 10140-4 (2013), NF EN ISO 10140-5 (2013) and NF EN ISO 12999-1 (2014) supplemented by the standard NF EN ISO 717/1 (2013) and appendices.

3 RÉCAPITULATIF DES ESSAIS REALISES / SUMMARY LIST OF TESTS

N° essai Test n°	Coffres de volet roulant soumis aux essais <i>Roller shutter box(es) submitted for testing</i>	Configurations / Configurations					Résultats / <i>Results</i> D _{n,e} (C ; C _{tr}) (dB)	
		Linteau <i>Transform</i>	Lame finale <i>End slat</i>	Renfort <i>Reinforcement</i>	Option acoustique renforcée <i>Reinforced acoustic option</i>	Tablier shutter		
1	BLOC N TH (BC20) avec entrée d'air hygroréglable	Avec	LF8/N	Sans	Sans	Enroulé	50 (-1 ; -3)	
2						Déroulé	44 (-1 ; -3)	
3					Avec	Sans	Enroulé	56 (-1 ; -3)
4							Déroulé	48 (-1 ; -4)
5			LF8/D		Sans	Sans	Enroulé	43 (-1 ; -3)
6							Déroulé	44 (-1 ; -4)
7					Avec	Avec	Enroulé	48 (0 ; -3)
8							Déroulé	48 (-1 ; -4)

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

N° essai Test n°	Coffres de volet roulant soumis aux essais <i>Roller shutter box(es) submitted for testing</i>	Configurations / Configurations					Résultats / <i>Results</i> D _{n,e} (C ; C _{tr}) (dB)
		Linteau <i>Transform</i>	Lame finale <i>End slat</i>	Renfort <i>Reinforcement</i>	Option acoustique renforcée <i>Reinforced acoustic option</i>	Tablier shutter	
9	BLOC N TH (BC20) avec entrée d'air hygroréglable	Sans	LF8/N	Avec	Sans	Enroulé	49 (-1 ; -4)
10						Déroulé	45 (-1 ; -3)
11					Avec	Enroulé	53 (-1 ; -4)
12						Déroulé	50 (-1 ; -4)
13			LF8/D		Sans	Enroulé	43 (-1 ; -3)
14						Déroulé	46 (-1 ; -4)
15					Avec	Enroulé	49 (-1 ; -4)
16						Déroulé	50 (-1 ; -4)

Date de réception / Date of delivery : 22/07/2019

Origine / Origin : Demandeur

Mise en œuvre / Installation : CSTB

Fait à Marne-la-Vallée le 27 Février 2020 / Prepared at Marne-la-Vallée the February 27, 2020

Le chargé d'essais
The responsible for the tests

Arthur DI RUZZA

Responsable du Pôle Essais Acoustique
The head of the testing group



Signature numérique
de Marie MAGNIN
Date : 2020.02.27
16:20:53 +01'00'

Marie MAGNIN

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

4.2 COFFRE DE VOLET ROULANT MONTÉ DERRIÈRE UN LINTEAU EN BÉTON / *ROLLER SHUTTER BOX BEHIND A CONCRETE TRANSOM* : BLOC N TH (BC20) (Lame finale type D) avec entrée d'air hygroréglable, sans renfort et avec option acoustique ou option acoustique renforcée

4.2.1 DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

Numéros d'essais / *Test numbers* : 5 à 8

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Longueur en mm : 1450

Length in mm

Hauteur en mm : 200

Height in mm

Largeur en mm : 220

Width in mm

DESCRIPTION

Désignation <i>Designation</i>	Nature/Composition <i>Nature/Composition</i>	Référence <i>Reference</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Dimensions (mm) <i>Dimensions</i>	Divers <i>Other</i>
CAISSON / BOX					
Paroi extérieure <i>Exterior face</i>	Profilé en PVC CaZn	02462	BENVIC	10 x 201 hors tout	/
Paroi supérieure <i>Upper face</i>		02462		10 x 201 hors tout	/
Trappe de visite <i>Inspection hatch</i>		02616		29 x 200 hors tout	/
Sous-face <i>Lower face</i>		02114		10 x 172 hors tout	/
Joues <i>Sides</i>	ABS	NOVODUR P2M-AT	INEOS STYROLUTI ON	186 x 195 hors tout	/
Traitement complémentaire <i>Additional treatment</i>	Mousse PU	K31-A-40C4- 1-B / K31-B-81	HENKEL	200 x 220 hors tout	Joints dans les joues
	Masse lourde	Tecsound SY 100	SOPREMA IBERIA	Sur la sous-face 4 x 94	Masse surfacique : 10 kg/m ²
				Sur la paroi supérieure 4 x 47	
				Sur la trappe de visite 4 x 165	
	PSE	49932	NOVA Chemicals	Sur la trappe de visite (Haut) Hors tout : 80 x 125	Masse volumique : 20 kg/m ³ Essais n° 5 et 6 (Option acoustique)
		49931		Sur la trappe de visite (Bas) Hors tout : 65 x 70	
	Mousse mélamine	Basotect G+	BASF	Sur la trappe de visite 70 x 177	Masse volumique : 10 kg/m ³ Essais n° 7 et 8 (Option acoustique renforcée)

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

Désignation <i>Designation</i>	Nature/Composition <i>Nature/Composition</i>	Référence <i>Reference</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Dimensions (mm) <i>Dimensions</i>	Divers <i>Other</i>
Traitement complémentaire <i>Additional treatment</i>	Entrée d'air hygroréglable	Isola HY RA	ANJOS	/	Avis technique n° 14.5/17- 2268_V2
VOLET / SHUTTER					
Tablier <i>Shutter</i>	50 lames en aluminium avec remplissage PU	/	/	Épaisseur : 8 Hauteur : 36	/
	Lame finale en aluminium	Type D	/	43 x 28,5	/
Axe d'enroulement <i>Winding axis</i>	/	/	/	Diamètre : 60	/
Dispositif de manœuvre <i>Operating device</i>	Moteur électrique	/	/	/	/
Coulisses <i>Slides</i>	Profilé en PVC CaZn	Type U4	BENVIC	40 x 50 hors tout	/

4.2.2 MISE EN ŒUVRE / INSTALLATION

(Les dimensions sont données en mm / The dimensions are given in mm)

Le coffre est posé en tableau sur trois côtés et vissé en partie basse sur une traverse bois de 60 x 50 scellée au plâtre dans la paroi d'essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant réf. TX (ATE), et monté derrière un linteau préfabriqué en béton armé de hauteur 200 et d'épaisseur 120.

Le montage est réalisé avec coulisses pour guider le tablier.

Une entrée d'air hygroréglable est vissée sur la trappe de visite dans laquelle 2 entailles de 172 x 12 ont été ménagées ?

The roller shutter box is screwed in its lower part on a piece of wood of 60 x 50, sealed with plaster in the concrete frame.


It is sealed in periphery with putty ref. TX (ATE), and mounted behind a concrete prefabricated transom armed with height 200 and thickness 120.

The mounting is realized with slides to guide the shutter.


An humidity-sensitive air inlet is screwed on the inspection hatch in which 2 openings of 172 x 12 were perforates.

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

4.2.3 PLANS / DRAWINGS

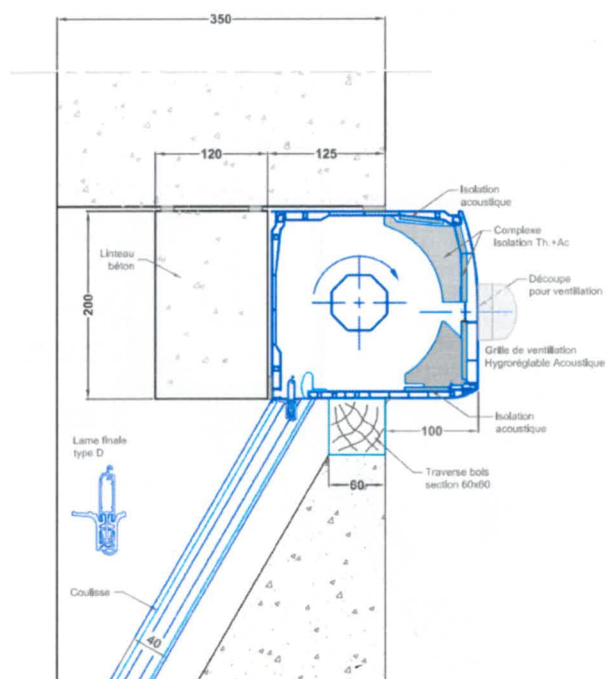

Option acoustique (Essais n° 5 et 6)

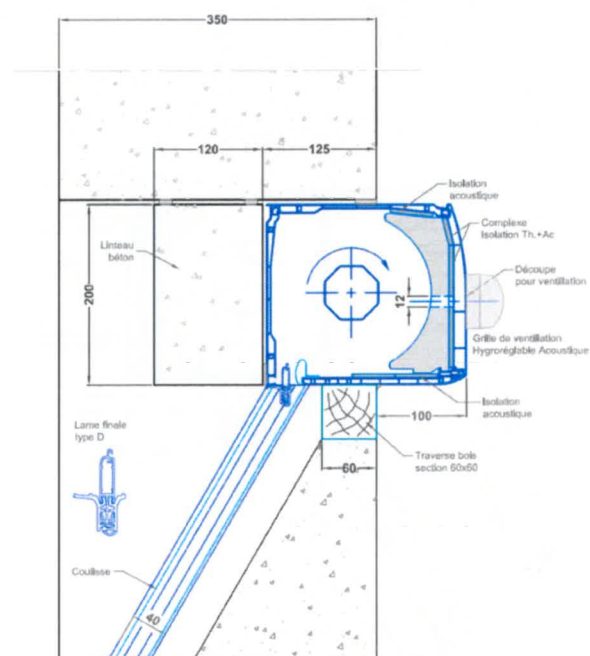

Option acoustique renforcée (Essais n° 7 et 8)

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

Coffre de volet roulant monté derrière un linteau en béton d'épaisseur 120 mm / Roller shutter box behind a concrete transom: BLOC N TH (BC20) (Lame finale type D) avec entrée d'air hygroréglable, sans renfort et avec option acoustique renforcée

Isolement acoustique normalisé $D_{n,e}$ / Element-normalized level difference $D_{n,e}$

Numéros d'essai / Test numbers : 7 et 8

Date de l'essai / Date of test : 17/09/2019

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Longueur en mm : 1450

Length in mm

Largeur en mm : 220

Width in mm

Hauteur en mm : 200

Height in mm

CONDITIONS DE MESURES

MEASUREMENT CONDITIONS

Salle émission

Emission room

Température : 22,5 °C

Temperature

Humidité relative : 60 %

Relative humidity

Salle réception

Reception room

Température : 22 °C

Temperature


Humidité relative : 62 %

Relative humidity

RÉSULTATS / RESULTS

■ Essai 7 : Tablier enroulé

● Essai 8 : Tablier déroulé

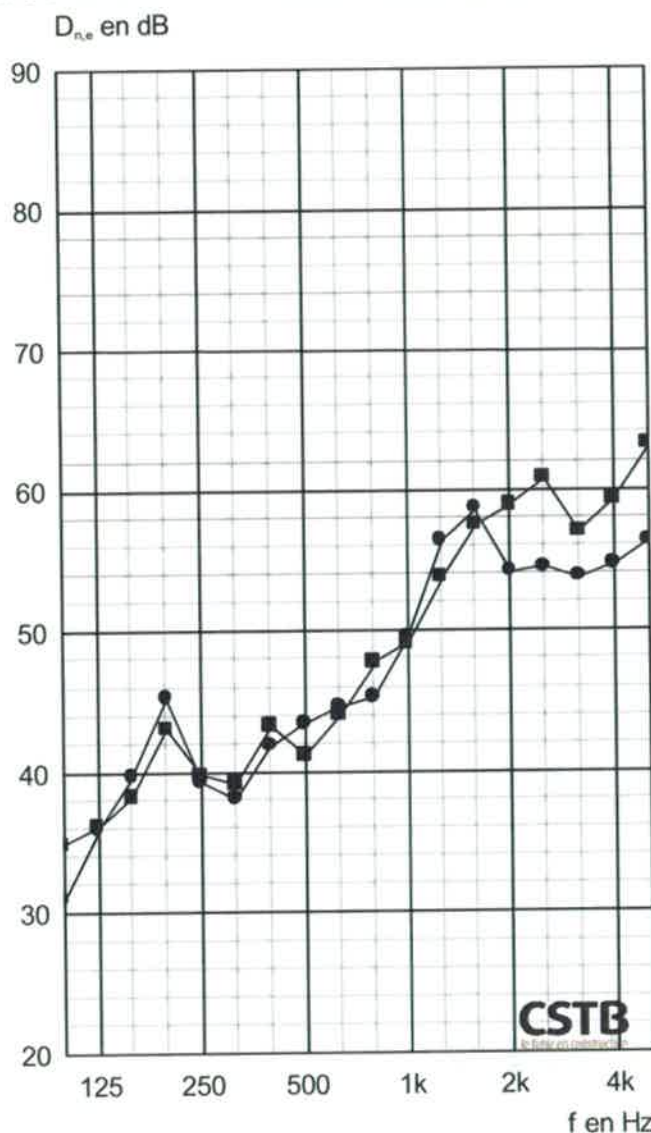

Code	■	●
f	$D_{n,e}$	$D_{n,e}$
100	34,9	31,0
125	36,2	36,0
160	38,3	39,7
200	43,1	45,3
250	39,8	39,3
315	39,2	38,1
400	43,3	41,9
500	41,2	43,4
630	44,0	44,6
800	47,8	45,3
1k	49,1	49,6
1,25k	53,8	56,4
1,6k	57,5	58,7
2k	58,9	54,2
2,5k	60,8	54,5
3,15k	57,0	53,8
4k	59,3	54,7
5k	63,2	56,3
Hz	dB	dB

(*) : valeur corrigée. (+) : limite de poste.

■	$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 48(0; -3) \text{ dB}$ Pour information : $D_{n,e,w} + C = 48 \text{ dB}$
●	$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 48(-1; -4) \text{ dB}$ Pour information : $D_{n,e,w} + C = 47 \text{ dB}$

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

ANNEXE 1 : MÉTHODE D'ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISÉ D'UN ÉLÉMENT $D_{n,e}$

➤ Définition et domaine d'application

Détermination de l'isolement acoustique aux bruits aériens de petits éléments de construction d'aire inférieure à 1 m^2 tels que coffres de volet roulant, entrées d'air, conduits électriques, ...


Les fenêtres et portes de petite surface doivent être évaluées par l'indice d'affaiblissement acoustique R selon la norme NF EN ISO 10140-2.

Le mesurage doit être exécuté dans un laboratoire d'essai sans transmissions latérales.

➤ Méthode d'évaluation : NF EN 10140-2 (2013)

Mesure par tiers d'octave, de 100 à 5000 Hz :

- du niveau de bruit de fond dans le local de réception L_{BdF}
- de l'isolement brut : $L_E - L_R$
- de la durée de réverbération du local de réception T

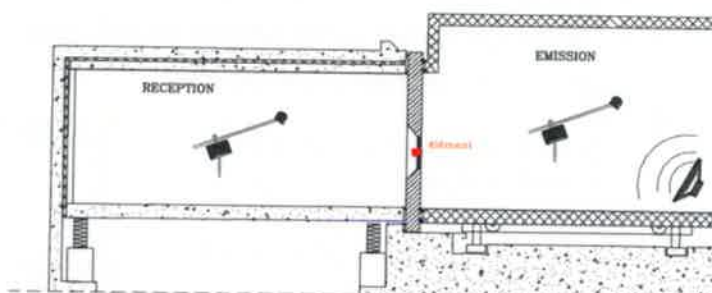

Calcul de l'isolement acoustique normalisé d'un élément $D_{n,e}$ en dB pour chaque tiers d'octave :

$$D_{n,e} = L_E - L_R + 10 \log (A_0/A)$$

L_E : Niveau sonore dans le local d'émission en dB

L_R : Niveau sonore dans le local de réception, corrigé du bruit de fond en dB

A_0 : Aire de référence égale à 10 m^2 en laboratoire

A : Aire d'absorption équivalente dans le local de réception en m^2

$A = (0,16 \times V)/T$ où V est le volume du local de réception en m^3

et T est la durée de réverbération du même local en s

➤ Expression des résultats : Calcul de l'indice unique pondéré $D_{n,e,w}(C; C_{tr})$ selon la norme NF EN ISO 717-1 (2013)

Prise en compte des valeurs de $D_{n,e}$ par tiers d'octave entre 100 et 3150 Hz avec une précision au $1/10^{\text{ème}}$ de dB.

Déplacement vertical d'une courbe de référence par saut de 1 dB jusqu'à ce que la somme des écarts défavorables soit la plus grande tout en restant inférieure ou égale à 32,0 dB.

$D_{n,e,w}$ en dB est la valeur donnée alors par la courbe de référence à 500 Hz.

Les termes d'adaptation à un spectre (C et C_{tr}) sont calculés à l'aide de spectres de référence.

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

APPENDIX 1: METHOD OF EVALUATION AND EXPRESSION OF RESULTS

ELEMENT-NORMALIZED LEVEL DIFFERENCE $D_{n,e}$

➤ Definition and field of application

Determination of the airborne sound insulation of small elements of construction of area lower than 1m^2 such as roller shutter box, air inlets, electric tubes...


Windows and doors of small surface must be evaluated by the airborne sound insulation R according to the standard NF EN ISO 10140-2.

The measurement must run into a test laboratory without flanking transmissions.

➤ Method of evaluation: NF EN ISO 10140-2 (2013)

Measurement by 1/3 of octave, from 100 to 5000 Hz:

- Of the background noise level in the reception room L_{BdF} ,
- Of the insulation: $L_E - L_R$,
- Of the reverberation time of the reception room T .

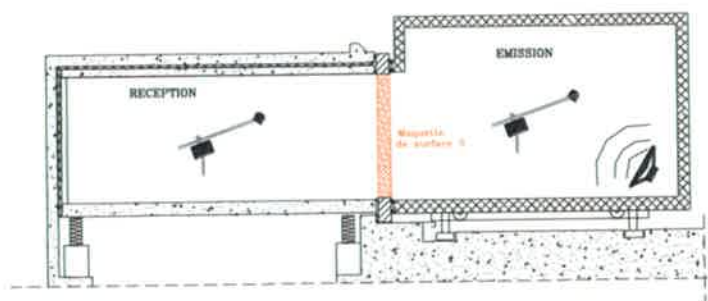

Calculation of the element-normalized level difference $D_{n,e}$ in dB for any 1/3 of octave:

$$D_{n,e} = L_E - L_R + 10 \log (A_0/A)$$

L_E : Sound level in the emission room in dB

L_R : Sound level in the reception room, corrected with the background sound in dB

A_0 : Reference area equal to 10m^2 in laboratory

A : Equivalent absorption area in the reception room in m^2

$A = (0.16 \times V)/T$ with V the volume of the reception room in m^3
and T the reverberation time of this room in s.

➤ Expression of results: Calculation of the overall weighted index $D_{n,e,w}(C;C_{tr})$ according to the standard NF EN ISO 717-1 (2013)

Consideration of the values of $D_{n,e}$ by third (third party) of octave between 100 and 3150 Hz with a precision in the 1/10th of dB.

Vertical movement of a reference curve by jump of 1 dB until the sum of the unfavourable distances is the biggest while remaining lower or equal to 32.0 dB.

$D_{n,e,w}$ dB is the value given then by the curve of reference to 500 Hz.

The terms of adaptation to a spectrum (C and C_{tr}) are calculated by means of reference spectrum.

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

ANNEXE 2 : APPAREILLAGE / APPENDIX 2: EQUIPMENT

Salle d'émission / Emission room: EPSILON 3

DÉSIGNATION / DESIGNATION	MARQUE / BRAND	TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique / Microphone network	Bruël & Kjær	Microphone 4943	CSTB 10 1073
	Bruël & Kjær	Préamplificateur / Pre-amplifier 2669	
Bras tournant / Rotating arm	Bruël & Kjær	3923	CSTB 97 0162
Amplificateur / Amplifier	LAB GRUPPEN	LAB1000	CSTB 97 0195
Source / Speaker	CSTB-PHL AUDIO	Cube	CSTB 12 0417
Source / Speaker	CSTB-PHL AUDIO	Cube	CSTB 12 0422

Salle de réception / Reception room: EPSILON 1


DÉSIGNATION / DESIGNATION	MARQUE / BRAND	TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique / Microphone network	Bruël & Kjær	Microphone 4943	CSTB 01 0216
	Bruël & Kjær	Préamplificateur / Pre-amplifier 2669	
Bras tournant / Rotating arm	Bruël & Kjær	3923	CSTB 81 0003
Amplificateur / Amplifier	CARVER	PM600	CSTB 91 0121
Source / Speaker	CSTB-ELECTRO VOICE	Pyramide	CSTB 97 0200

Salle de commande / Control room

DÉSIGNATION / DESIGNATION	MARQUE / BRAND	TYPE	N° CSTB
Analyseur temps réel / Real time analyser	Bruël & Kjær	2144	CSTB 95 0146
Micro-ordinateur / Microcomputer	DELL	OPTIPLEX GX 270	/
Calibreur / Calibrator	Bruël & Kjær	4231	CSTB 04 1839

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26082242-2

ANNEXE 3 : PLAN DU POSTE EPSILON / APPENDIX 3: EPSILON STATION DRAWING

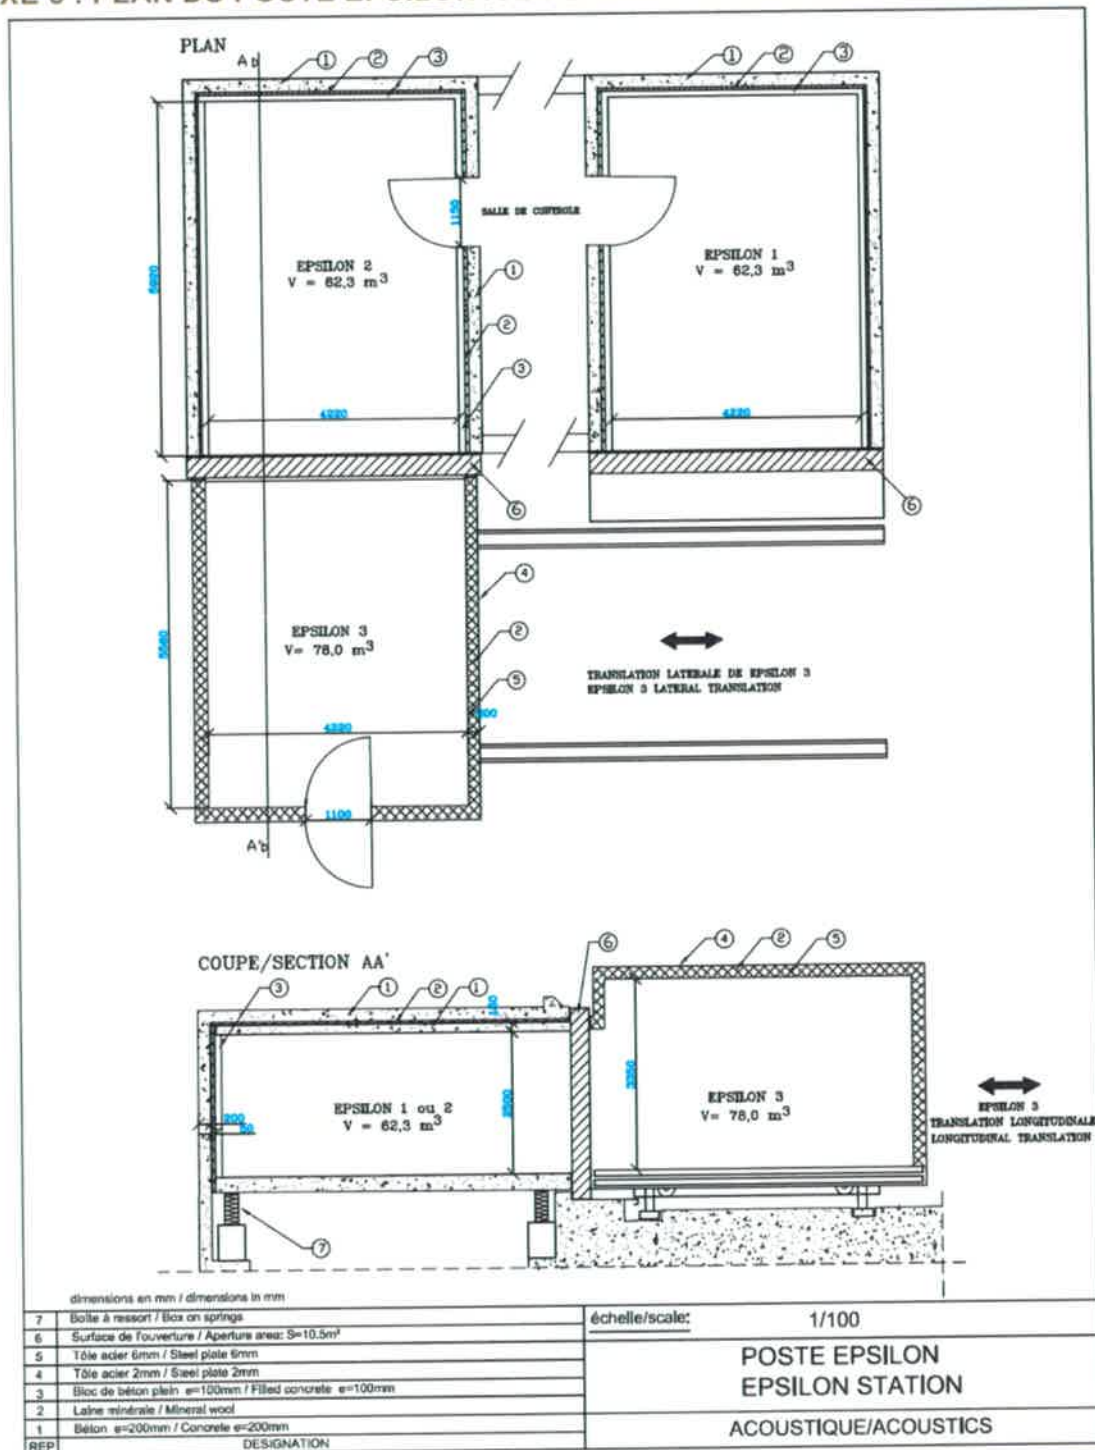

Fin de rapport / End of report