

ESSAI ACOUSTIQUE EN LABORATOIRE

Coffre de volet roulant **COFFRE THERMOBLOC 195 (SPPF)**
Position du coffre **Sous linteau**
Isolation acoustique **Renforcée P9**
Tablier **Enroulé**

Rapport d'essai acoustique
(pages suivantes) **AC20-26086141-10**

Résultats de l'essai

Isolément acoustique normalisé
Termes d'adaptation **$D_{n,e,w}(C;Ctr) = 59(-2;-6)$ dB**

Isolément acoustique normalisé pour un
bruit rose à l'émission **$D_{n,e,w+C} = 57$ dB**

Isolément acoustique normalisé pour un
bruit de trafic à l'émission **$D_{n,e,w+Ctr} = 53$ dB**

Longueur du corps d'épreuve de l'essai **1450 mm**

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

Concernant un coffre de volet roulant

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 12 pages.

À LA DEMANDE DE : **SPPF**
15 rue de Tours
BP 40043
49300 CHOLET Cedex

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

1	OBJET.....	3
2	TEXTES DE RÉFÉRENCE	3
3	RÉCAPITULATIF DES ESSAIS RÉALISÉS	3
4	PRODUITS SOUMIS AUX ESSAIS.....	4
4.1	Coffre de volet roulant : THERMOBLOC 195 P9	4
	ANNEXE 1 : MÉTHODE D'ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS	10
	ANNEXE 2 : APPAREILLAGE	11
	ANNEXE 3 : PLAN DU POSTE EPSILON	12

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

1 OBJET

Déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique $D_{n,e}$ d'un coffre de volet roulant.

2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 10140-1 (2016), NF EN ISO 10140-2 (2013), NF EN ISO 10140-4 (2013), NF EN ISO 10140-5 (2013) et NF EN ISO 12999-1 (2014) complétées par la norme NF EN ISO 717/1 (2013) et amendements associés.

3 RÉCAPITULATIF DES ESSAIS RÉALISÉS

N° essai	Coffres de volet roulant soumis aux essais	Configurations			Résultats $D_{n,e}$ (C ; C_{tr}) (dB)
		Linteau	Tablier enroulé	Tablier déroulé	
1	Thermobloc 195 P9	Sans	X	/	≥ 59 (-2 ; -6)
2			/	X	≥ 57 (-3 ; -8)

Date de réception : 05/10/2020

Origine : Demandeur

Mise en œuvre : CSTB

Fait à Marne-la-Vallée le 24 Novembre 2020

Le Chargé d'essais

La Cheffe de Division LABE

Louis CASALA

Marie MAGNIN

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

4 PRODUITS SOUMIS AUX ESSAIS

4.1 COFFRE DE VOLET ROULANT : THERMOBLOC 195 P9

4.1.1 DESCRIPTION

Numéros d'essais : 1 et 2

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Longueur en mm : 1450

Largeur en mm : 215

Hauteur en mm : 195

DESCRIPTION

Désignation	Nature / Composition	Référence SPPF	Référence fournisseur	Fabricant	Dimensions (mm)	Divers
CAISSON						
Paroi extérieure	Profilé en PVC	T19518	/	SPPF	201 x 12 x 1437	/
Paroi supérieure		T19517	/		209 x 15 x 1437	/
Trappe de visite		T19516	/		203 x 17 x 1437	/
Sous-face		T19515	/		167 x 28 x 1437	/
Arbre	Acier galvanisé	2002199	A124C	Zurfluh-Feller	Diamètre : 64	/
Embouts	ABS	11172501 / 11172601	11172501 / 11172601	Chamapalst	/	/
Tulipes	POM	11169599 / 11169699	11169599 / 11169699		/	/
Isolation	Mousse de mélamine	11241199	16987	Pinta	Épaisseur : 25	Masse volumique : 9,5 kg/m ³
	Masse lourde	11185399	23694		Épaisseur : 5	Contre la trappe de visite, face supérieure et sous-face Masse surfacique = 10 kg/m ²

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

Désignation	Nature / Composition	Référence SPPF	Référence fournisseur	Fabricant	Dimensions (mm)	Divers
VOLET						
Tablier	31 lames en PVC	VR0072	/	SPPF	Épaisseur : 11 Hauteur : 50	/
	Lame finale en aluminium	0325	29525	Cortizo	Épaisseur : 8 Hauteur : 45	Munie d'un joint brosse d'épaisseur 14 mm et d'un de 10 mm
Coulisses	Profilé en PVC	CR0056	/	SPPF	/	/
Dispositif de manoeuvre	Moteur électrique	10036499	1033000	Somfy	/	/

4.1.2 MISE EN ŒUVRE

(Les dimensions sont données en mm.)

Le coffre est posé en tableau sur trois côtés et vissé en partie basse sur une traverse bois de 60 x 60 scellée au plâtre dans la paroi d'essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant réf. TX (ATE).

Le montage est réalisé avec les coulisses pour guider le tablier.


Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

4.1.3 PHOTO




Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

4.1.4 PLANS

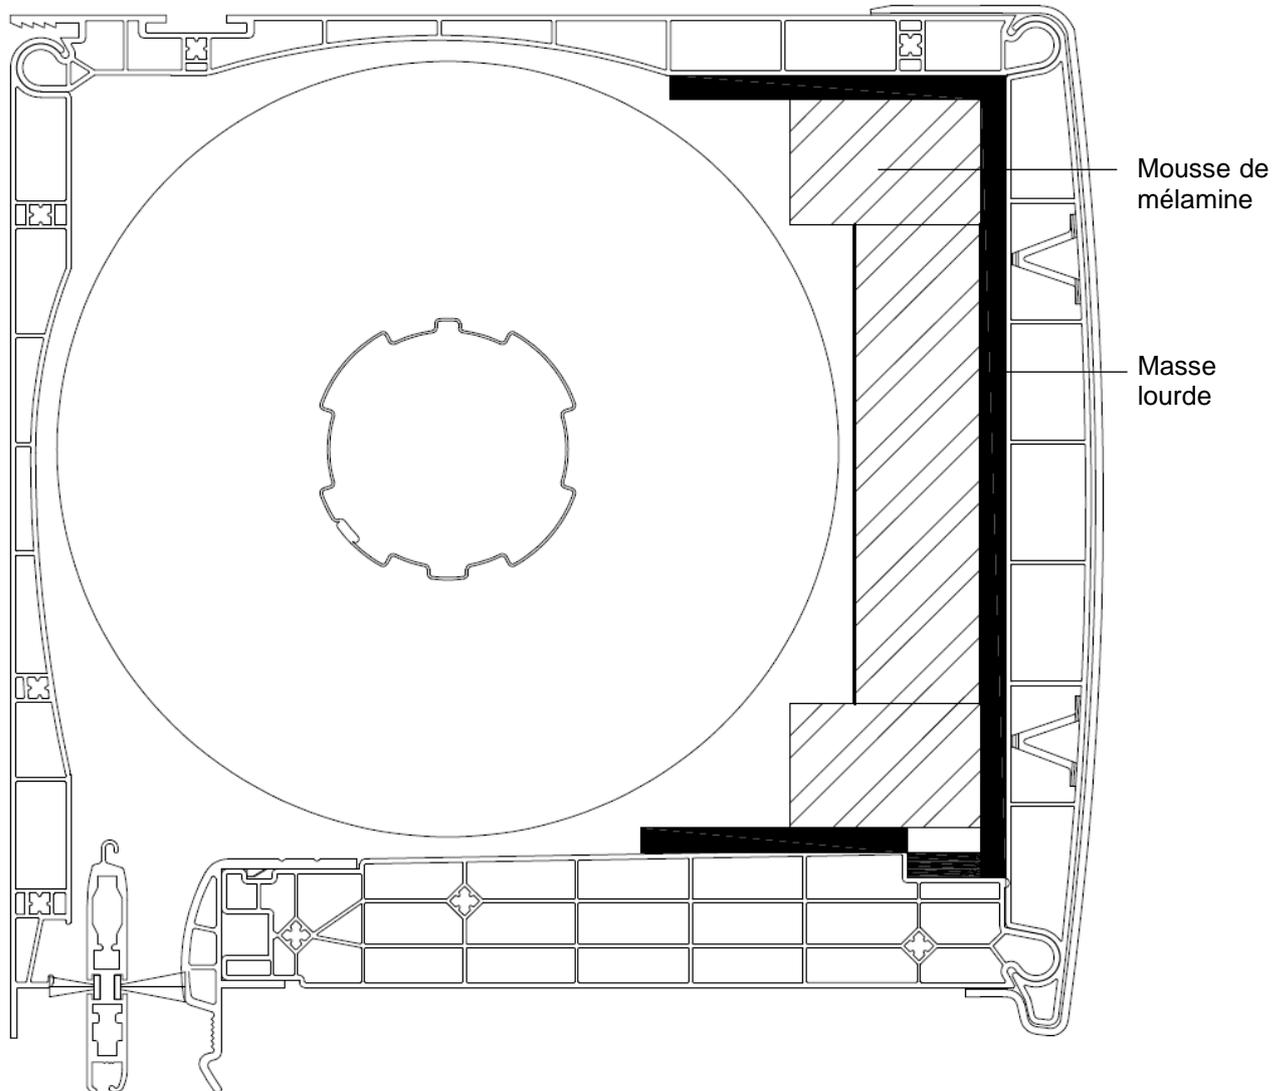

Thermobloc 195 P9

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

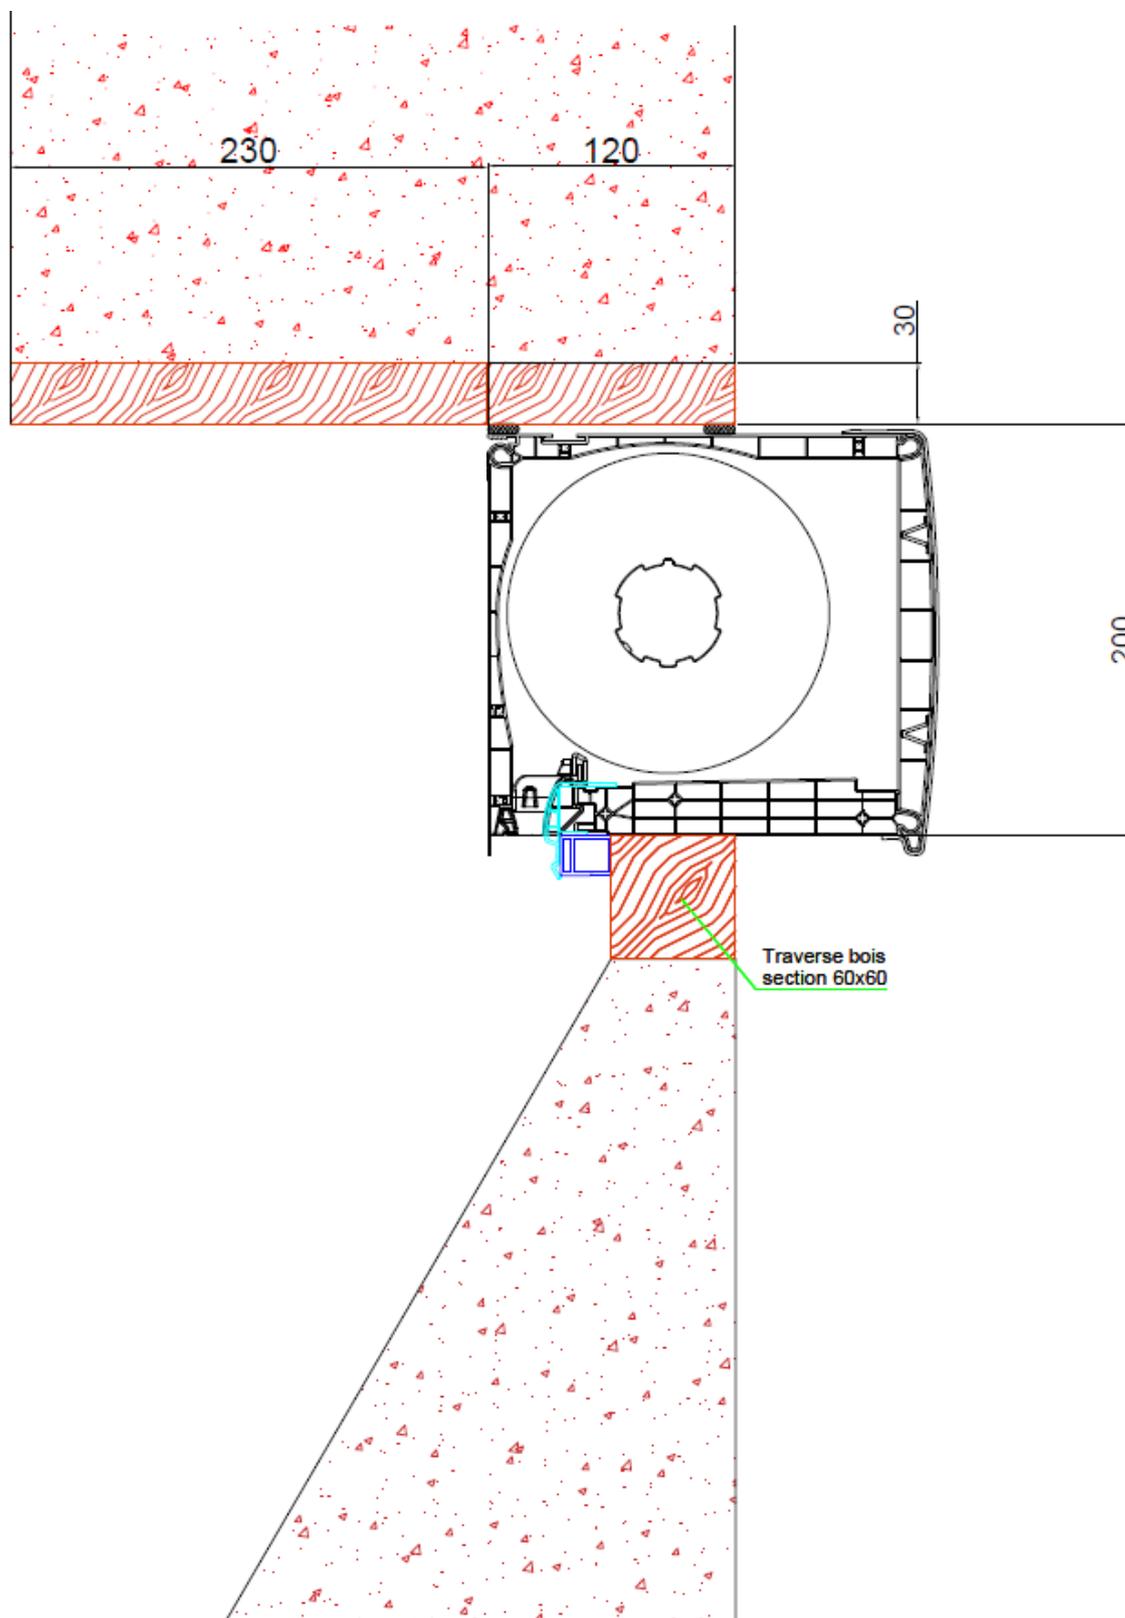

Mise en œuvre sans linteau (la bonne isolation est donnée sur le plan du coffre seul)

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

4.1.5 RÉSULTATS D'ESSAIS

Coffre de volet roulant : Thermobloc 195 P9

Isolement acoustique normalisé $D_{n,e}$

Numéros d'essais : 1 et 2

Date des essais : 08/10/2020

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Longueur en mm : 1450

Largeur en mm : 215

Hauteur en mm : 195

CONDITIONS DE MESURES

Salle émission

Température : 23 °C

Humidité relative : 53 %


Pression atmosphérique : 101,7 kPa

Salle réception

Température : 22 °C

Humidité relative : 59 %

RÉSULTATS

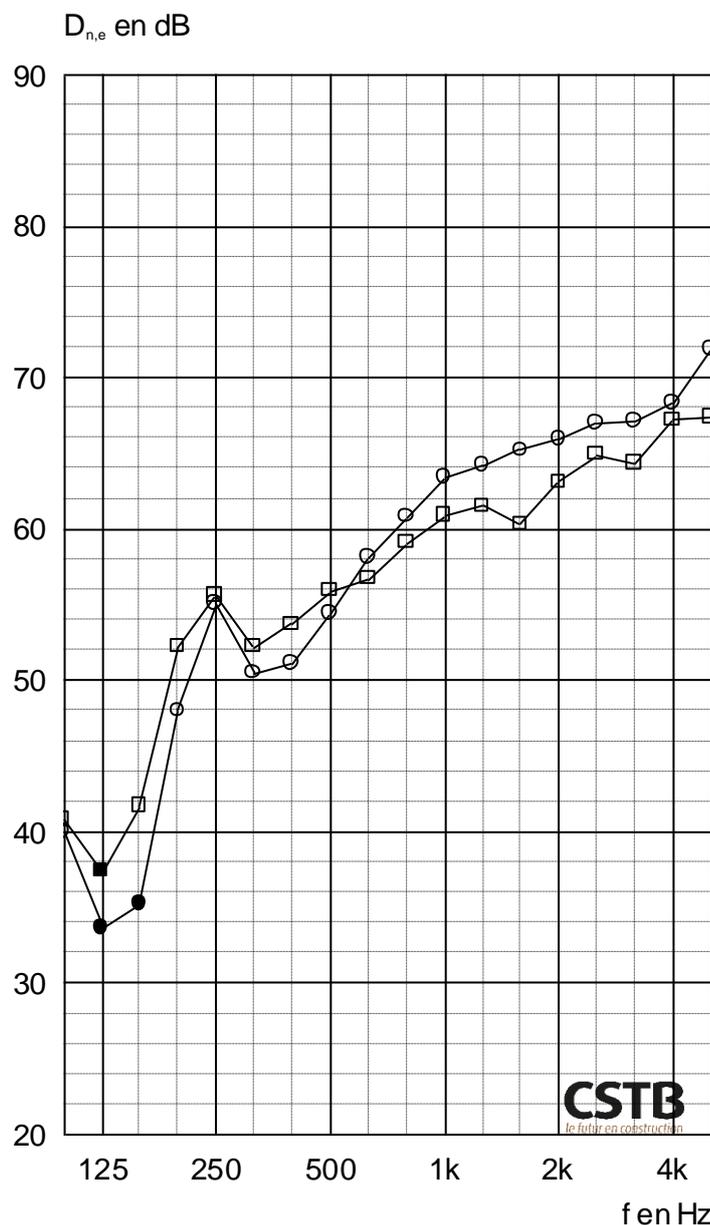

- Essai 1 : Tablier enroulé
- Essai 2 : Tablier déroulé

Code	■ $D_{n,e}$	● $D_{n,e}$
f	$D_{n,e}$	$D_{n,e}$
100	40,8 ⁺ (48,6)	40,0 ⁺ (48,6)
125	37,4	33,6
160	41,7 ⁺ (47,6)	35,2
200	52,2 ⁺ (56,2)	48,0 ⁺ (56,2)
250	55,6 ⁺ (56,5)	55,1 ⁺ (56,5)
315	52,2 ⁺ (54,5)	50,5 ⁺ (54,5)
400	53,7 ⁺ (54,3)	51,1 ⁺ (54,3)
500	55,9 ⁺ (51,0)	54,4 ⁺ (51,0)
630	56,7 ⁺ (51,1)	58,1 ⁺ (51,1)
800	59,1 ⁺ (55,4)	60,8 ⁺ (55,4)
1k	60,9 ⁺ (56,7)	63,4 ⁺ (56,7)
1,25k	61,5 ⁺ (56,1)	64,2 ⁺ (56,1)
1,6k	60,3 ⁺ (55,0)	65,2 ⁺ (55,0)
2k	63,1 ⁺ (55,5)	65,9 ⁺ (55,5)
2,5k	64,9 ⁺ (56,2)	67,0 ⁺ (56,2)
3,15k	64,3 ⁺ (62,6)	67,1 ⁺ (62,6)
4k	67,2 ⁺ (64,6)	68,3 ⁺ (64,6)
5k	67,4 ⁺ (65,9)	71,9 ⁺ (65,9)
Hz	dB	dB

(*) : valeur corrigée. (+) : limite de poste.

■	$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) \geq 59(-2;-6)$ dB Pour information : $D_{...+C} \geq 57$ dB	$D_{...+C_e} \geq 53$ dB
●	$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) \geq 57(-3;-8)$ dB Pour information : $D_{...+C} \geq 54$ dB	$D_{...+C_e} \geq 49$ dB

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

ANNEXE 1 : MÉTHODE D'ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D'UN ELEMENT $D_{n,e}$

➤ **Définition et domaine d'application**

Détermination de l'isolement acoustique aux bruits aériens de petits éléments de construction d'aire inférieure à 1 m² tels que coffres de volet roulant, entrées d'air, conduits électriques, ...


Les fenêtres et portes de petite surface doivent être évaluées par l'indice d'affaiblissement acoustique R selon la norme NF EN ISO 10140-2.

Le mesurage doit être exécuté dans un laboratoire d'essai sans transmissions latérales.

➤ **Méthode d'évaluation : NF EN 10140-2 (2013)**

Mesure par tiers d'octave, de 100 à 5000 Hz :

- du niveau de bruit de fond dans le local de réception L_{BdF}
- de l'isolement brut : $L_E - L_R$
- de la durée de réverbération du local de réception T

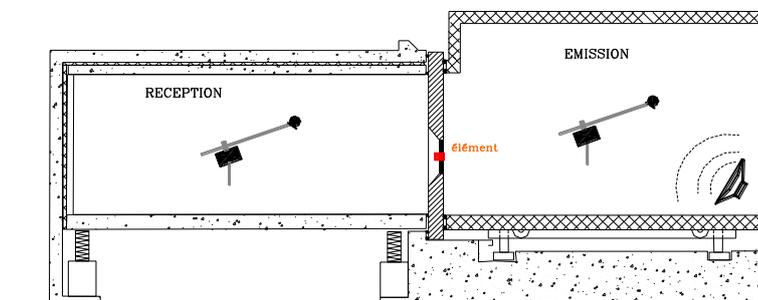

Calcul de l'isolement acoustique normalisé d'un élément $D_{n,e}$ en dB pour chaque tiers d'octave :

$$D_{n,e} = L_E - L_R + 10 \log (A_0/A)$$

L_E : Niveau sonore dans le local d'émission en dB

L_R : Niveau sonore dans le local de réception, corrigé du bruit de fond en dB

A_0 : Aire de référence égale à 10 m² en laboratoire

A : Aire d'absorption équivalente dans le local de réception en m²

$A = (0,16 \times V) / T$ où V est le volume du local de réception en m³ et T est la durée de réverbération du même local en s.

➤ **Expression des résultats : Calcul de l'indice unique pondéré $D_{n,e,w}(C; C_{tr})$ selon la norme NF EN ISO 717-1 (2013)**

Prise en compte des valeurs de $D_{n,e}$ par tiers d'octave entre 100 et 3150 Hz avec une précision au 1/10^{ème} de dB.

Déplacement vertical d'une courbe de référence par saut de 1 dB jusqu'à ce que la somme des écarts défavorables soit la plus grande tout en restant inférieure ou égale à 32,0 dB.

$D_{n,e,w}$ en dB est la valeur donnée alors par la courbe de référence à 500 Hz.

Les termes d'adaptation à un spectre (C et C_{tr}) sont calculés à l'aide de spectres de référence.

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

ANNEXE 2 : APPAREILLAGE

Salle d'émission : EPSILON 3

DESIGNATION	MARQUE	TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique	Bruël & Kjær	Microphone 4943 Préamplificateur 2669	CSTB 01 214
Bras tournant	Bruël & Kjær	3923	CSTB 97 0162
Amplificateur	LAB GRUPPEN	LAB1000	CSTB 97 0195
Sources	CSTB-PHL AUDIO	Cube	CSTB 12 0417
			CSTB 12 0422

Salle de réception : EPSILON 1


DESIGNATION	MARQUE	TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique	Bruël & Kjær	Microphone 4943 Préamplificateur 2669	CSTB 01 0216
Bras tournant	Bruël & Kjær	3923	CSTB 81 0003
Amplificateur	CARVER	PM600	CSTB 91 0121
Source	CSTB-ELECTRO VOICE	Pyramide	CSTB 97 0200

Salle de commande

DESIGNATION	MARQUE	TYPE	N° CSTB
Analyseur temps réel	Bruël & Kjær	2144	CSTB 95 0146
Micro-ordinateur	DELL	OPTIPLEX GX 270	/
Calibreur	Bruël & Kjær	4231	CSTB 04 1839

Rapport d'essais n° AC20-26086141-10

ANNEXE 3 : PLAN DU POSTE EPSILON

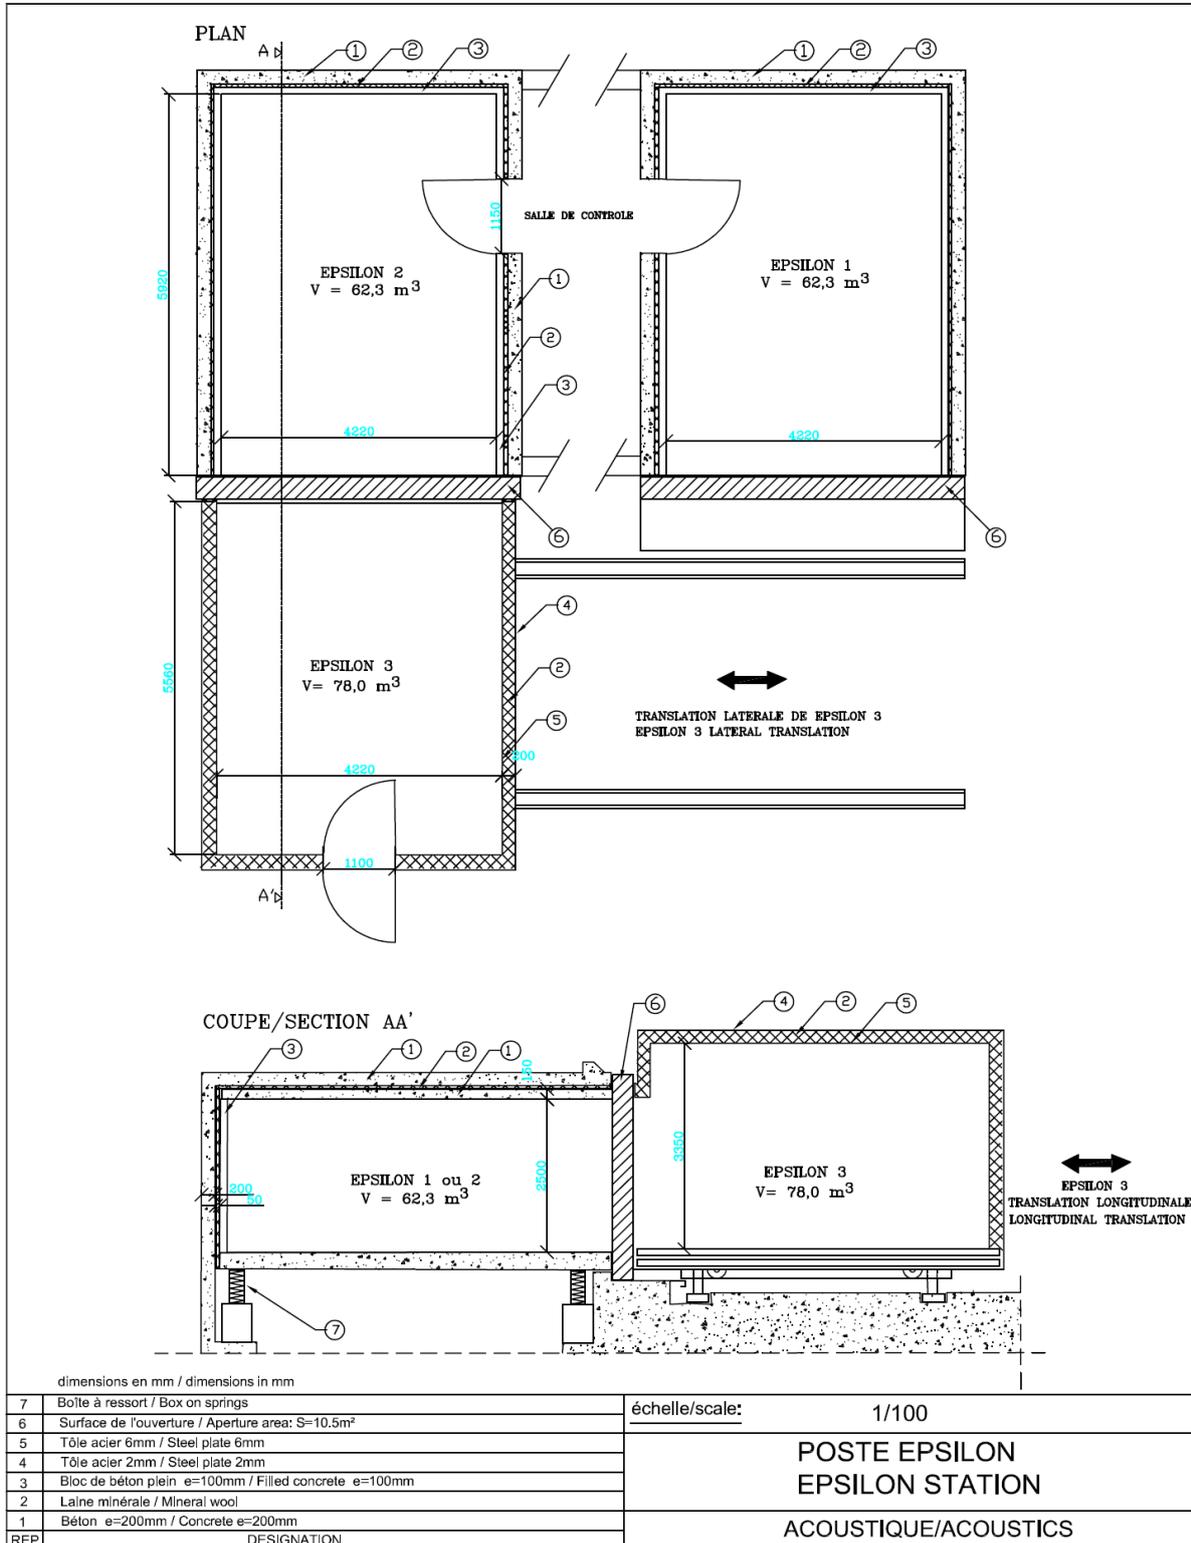

Fin de rapport